


MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 14:34:06

Durée: 3mn 33s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

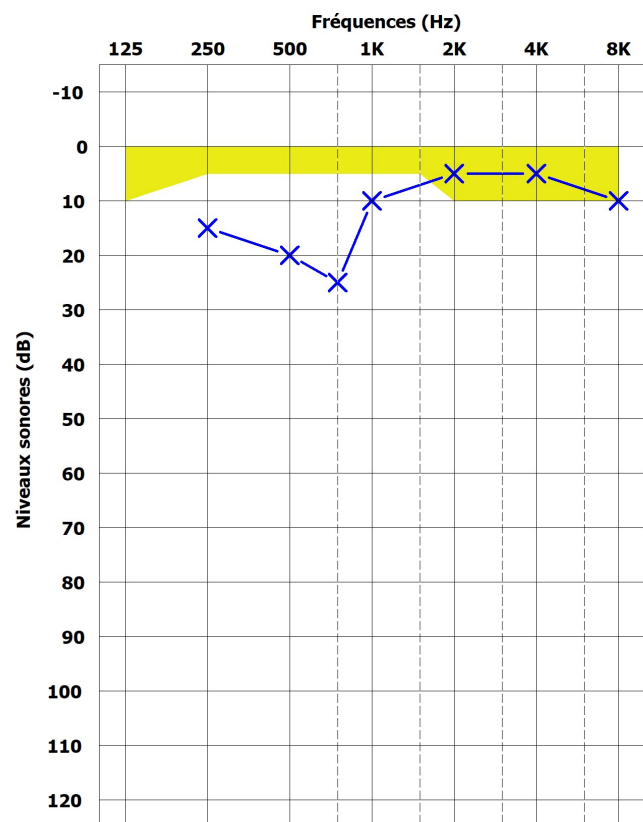

Oreille Gauche

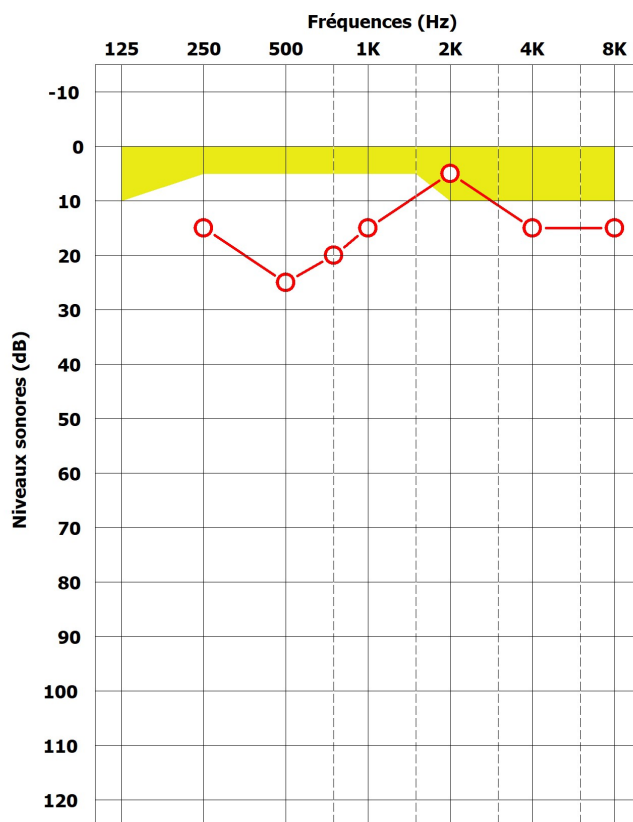

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	10		5		5		10
CA Droit		15	25	20	15		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO MORY
Date de naissance	06/07/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24071514182674575

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021