

MED VIE


Date du test: 14/09/2024 12:03:44

Durée: 2mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
BANGOURA FACINET	
Date de naissance	13/01/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24091412003844466

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

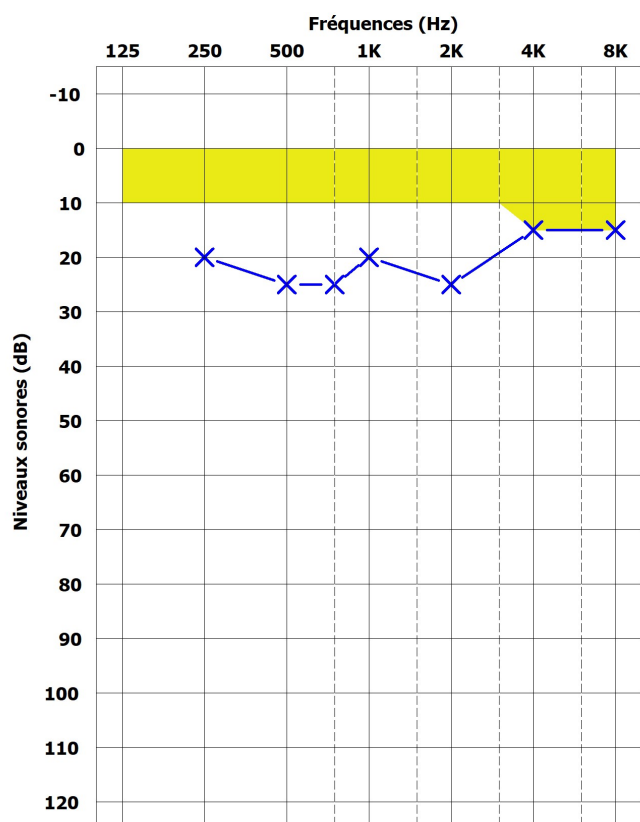

Oreille Gauche

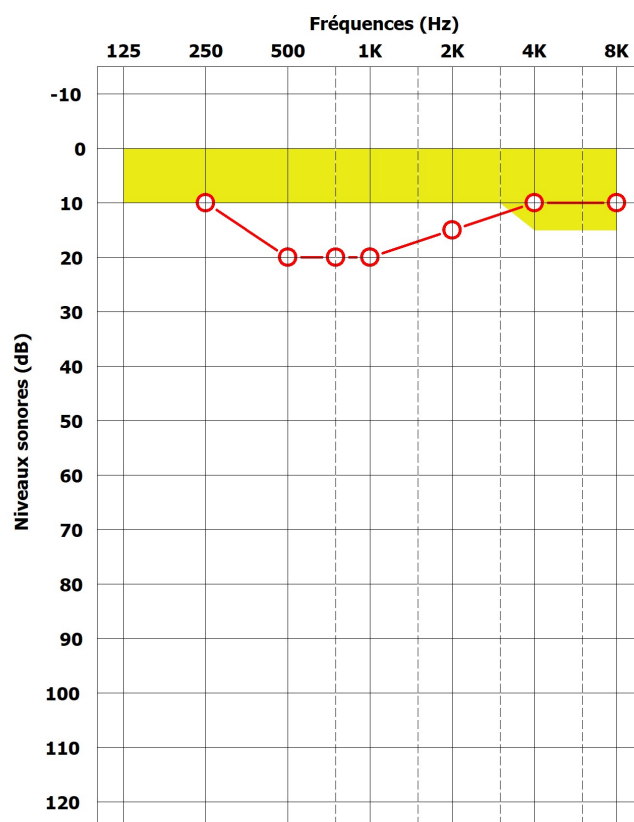

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	25	20		25		15		15
CA Droit		10	20	20	20		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes