



Données Patient	
KOLIE JEAN	
Date de naissance	01/01/1962
Age	62
Société	CHEC
ID	24091412201570289

Date du test: 14/09/2024 12:22:30
Durée: 3mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

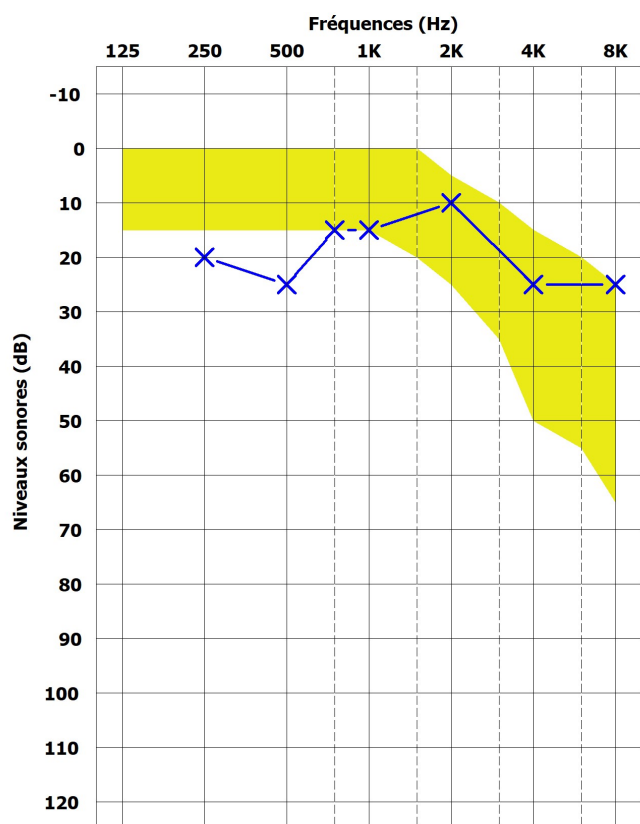

Oreille Gauche

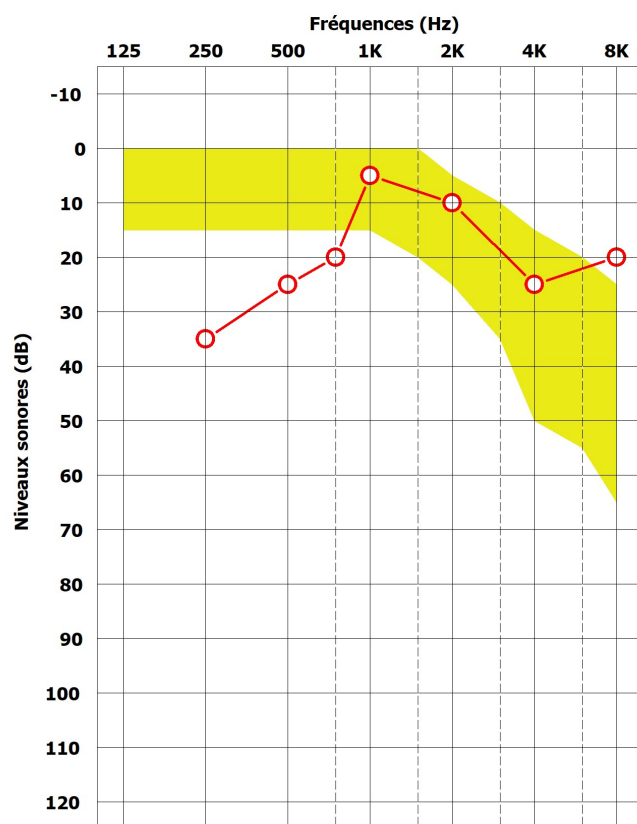

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	15	15		10		25		25
CA Droit		35	25	20	5		10		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes