


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 14:02:58

Durée: 5mn 31s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

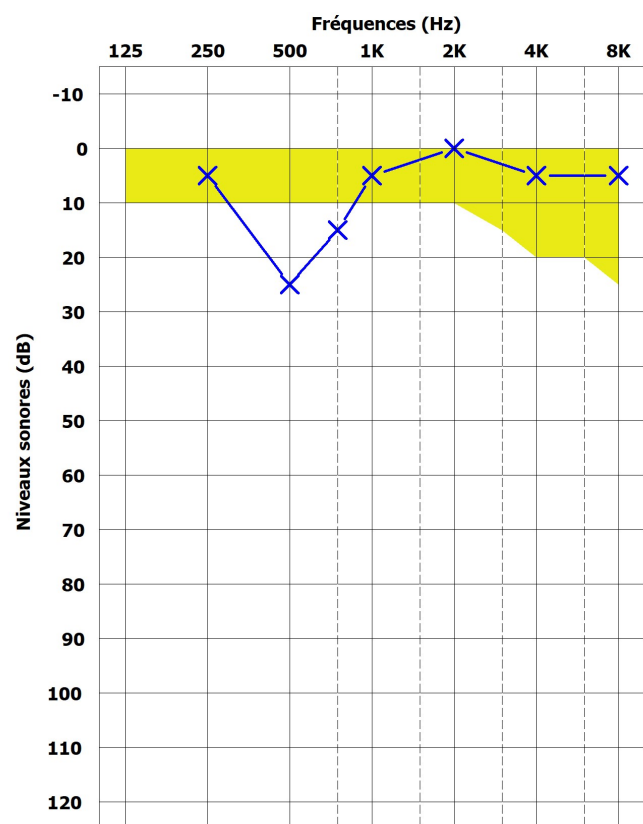

Oreille Gauche

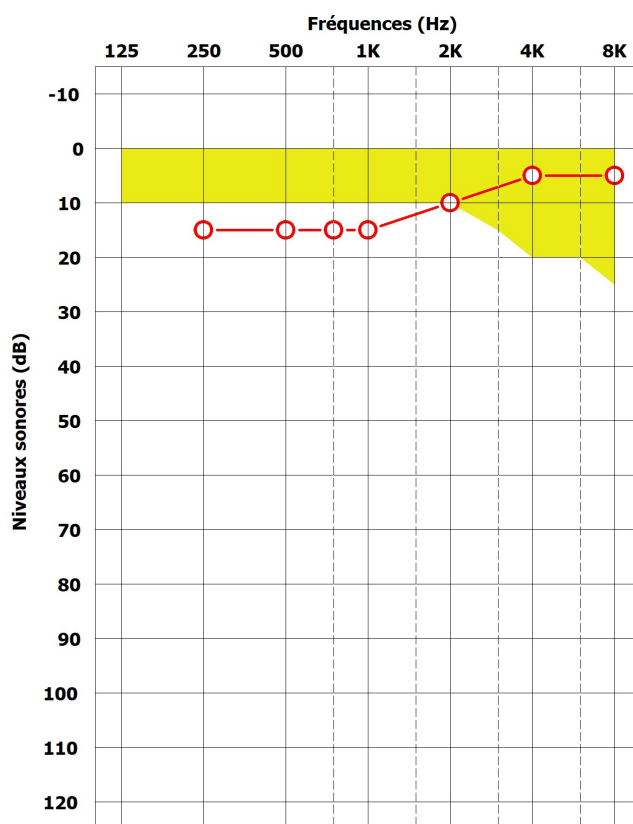

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	25	15	5		0		5		5
CA Droit		15	15	15	15		10		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA MUHAMED
I AMINE

Date de naissance

01/03/1983

Age

41

Société

CHEC

ID

24091414003659343

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021