



| Données Patient   |                   | ABOUBACAR |
|-------------------|-------------------|-----------|
| Date de naissance | 02/03/1995        |           |
| Age               | 29                |           |
| Société           | CHEC              |           |
| ID                | 24070516134575936 |           |

Date du test: 05/07/2024 16:15:58  
 Durée: 4mn 30s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

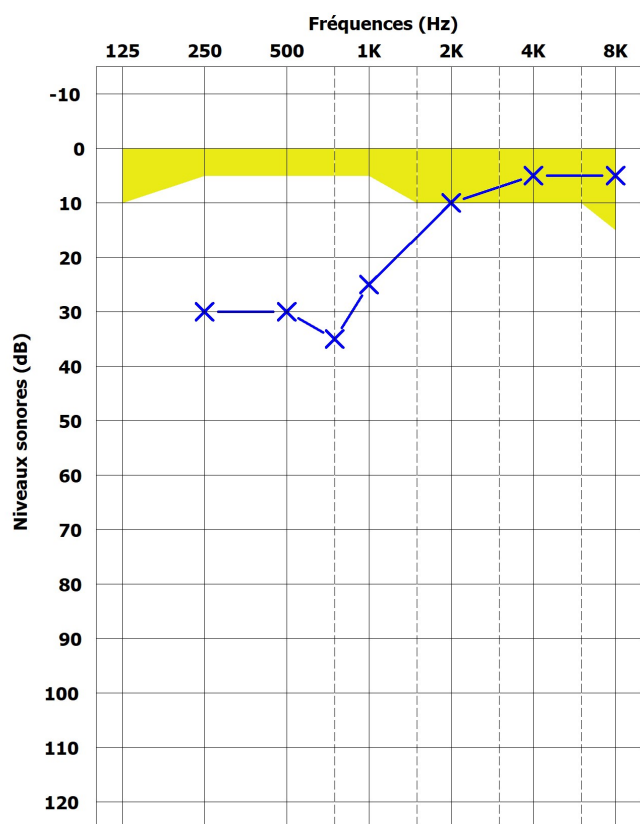

Oreille Gauche

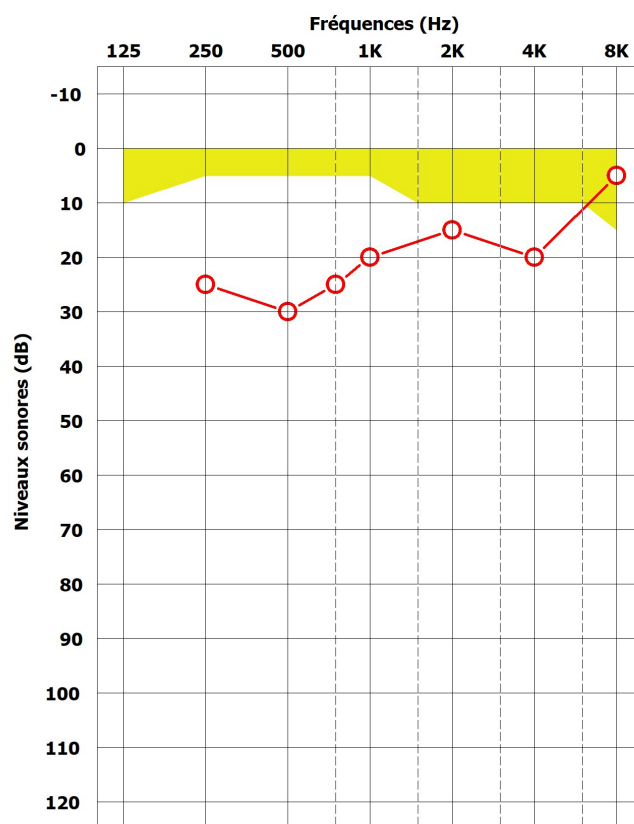

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 30  | 30  | 35  | 25 |     | 10 |    | 5  |    | 5  |
| CA Droit  |     | 25  | 30  | 25  | 20 |     | 15 |    | 20 |    | 5  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 17,5 dB | --- |
| CA Droit        | 21,3 dB | --- |

Notes