



Données Patient		TOURE YAYA
Date de naissance	08/02/1990	
Age	34	
Société	CHEC	
ID	24120912212515131	

Date du test: 09/12/2024 12:22:42
 Durée: 5mn 53s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

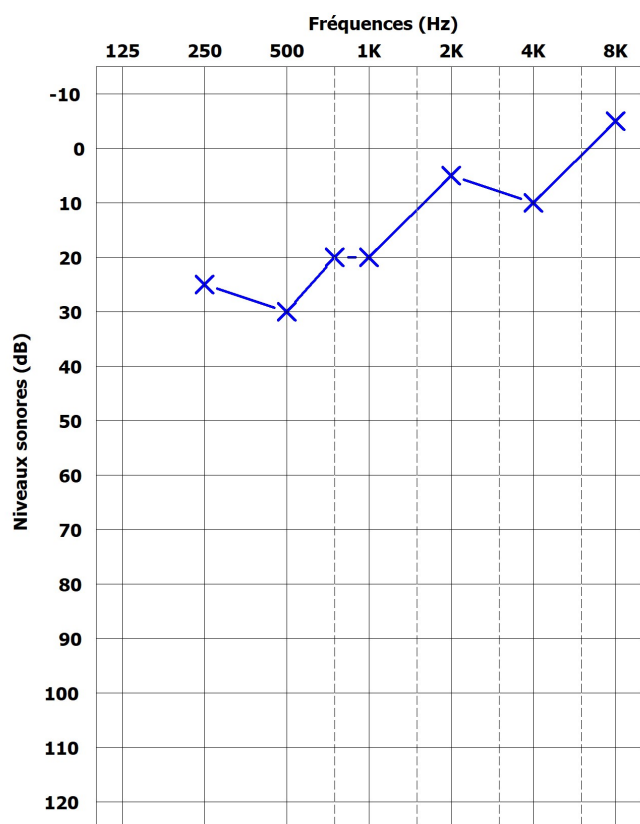

Oreille Gauche

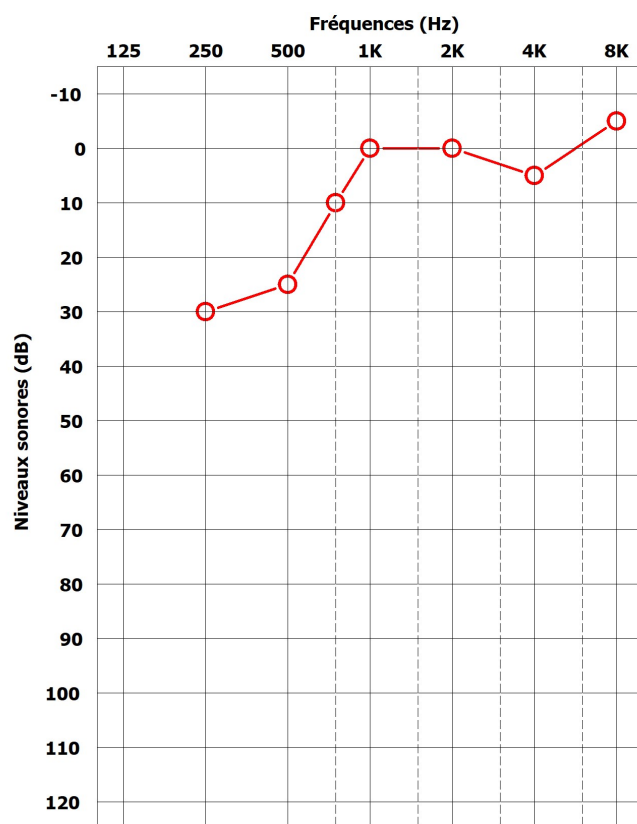

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	20		5		10		-5
CA Droit		30	25	10	0		0		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes