



Données Patient		CAMARA Abdoulaye
Date de naissance	02/10/1989	
Age	34	
Société	CHEC	
ID	24090812103672116	

Date du test: 08/09/2024 12:17:55
 Durée: 4mn 46s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

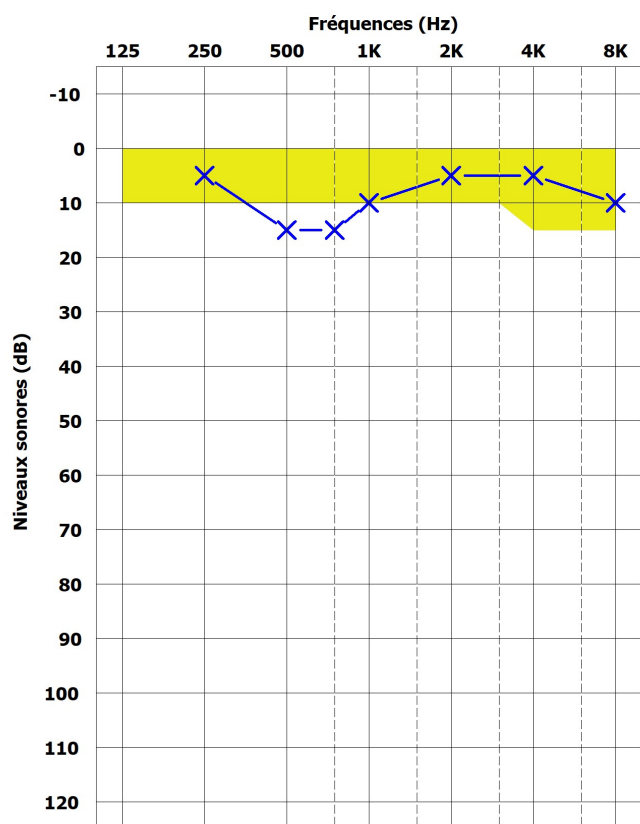

Oreille Gauche

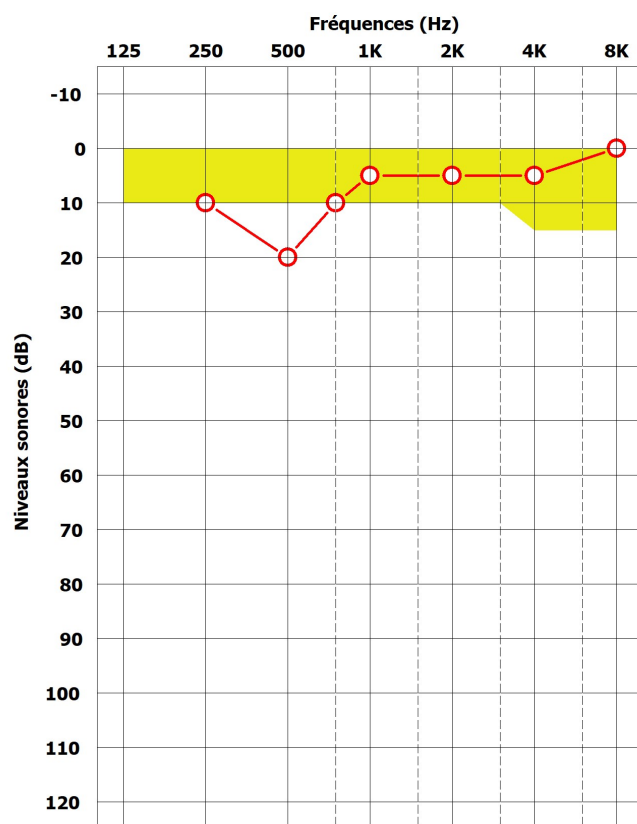

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	15	10		5		5		10
CA Droit		10	20	10	5		5		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes