


MEDVIE


Date du test: 06/09/2024 13:36:32

Durée: 3mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

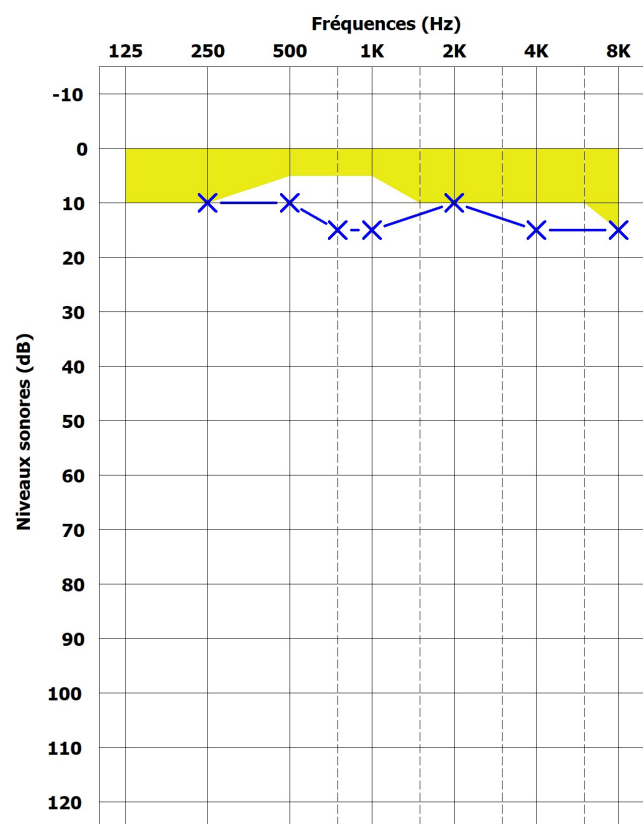

Oreille Gauche

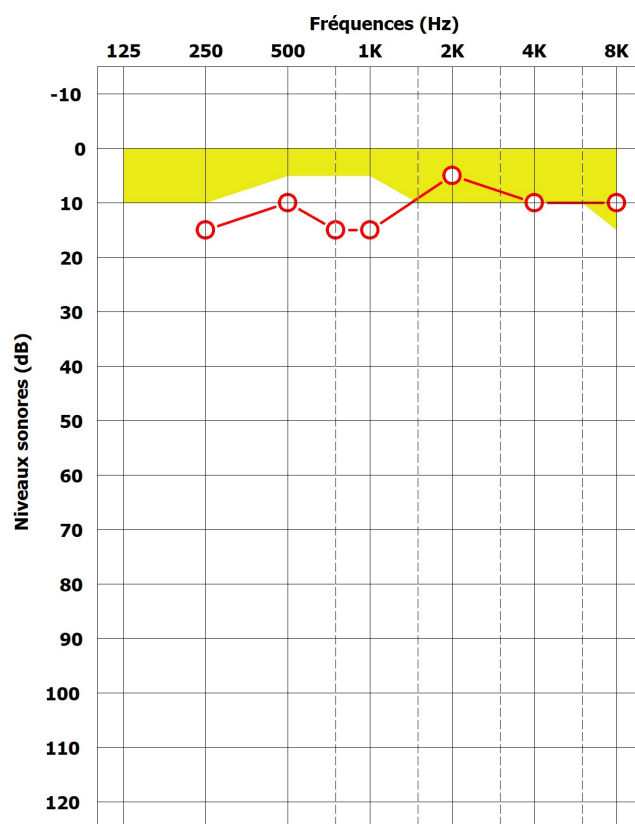

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	15		10		15		15
CA Droit		15	10	15	15		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient	
KOLIE KEOULEN CLAVER	
Date de naissance	25/04/1994
Age	30
Société	CHEC
ID	24090613334835410

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021