


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 12:56:51
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24072512203060479

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

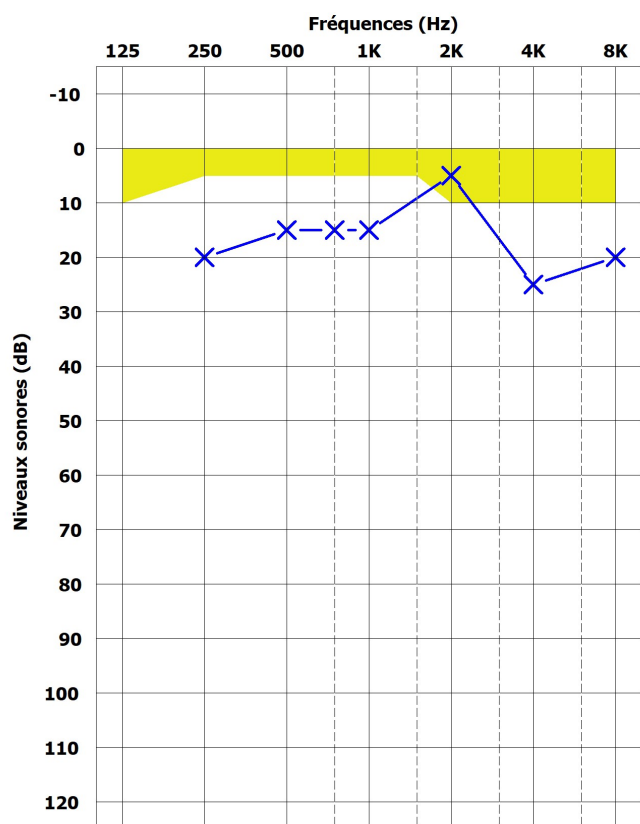

Oreille Gauche

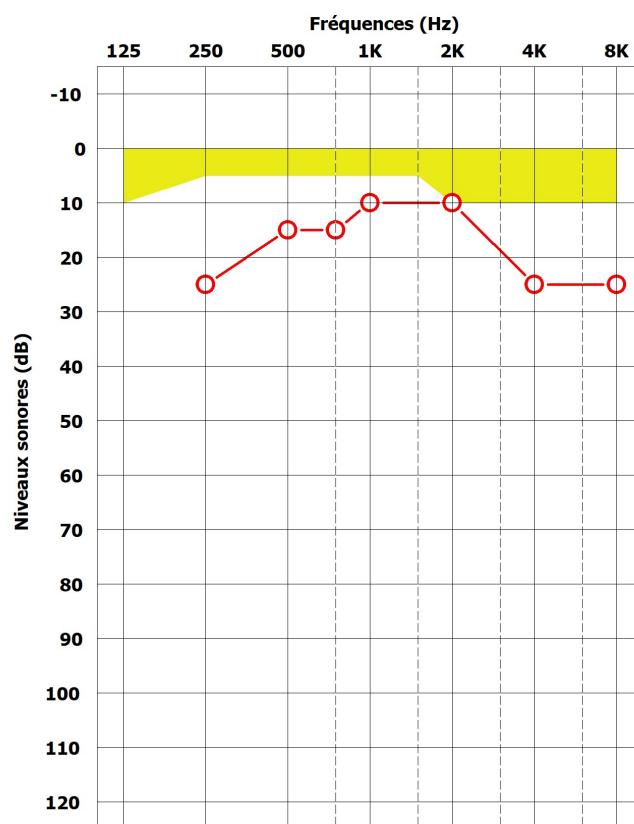

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	15		5		25		20
CA Droit		25	15	15	10		10		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes