



Données Patient

CAMARA IBRAHIMA SORY
ROYO

Date de naissance

07/11/1987

Age

36

Société

CHEC

ID

24091114120899829

Date du test: 11/09/2024 14:14:57

Durée: 4mn 50s

Type test

Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

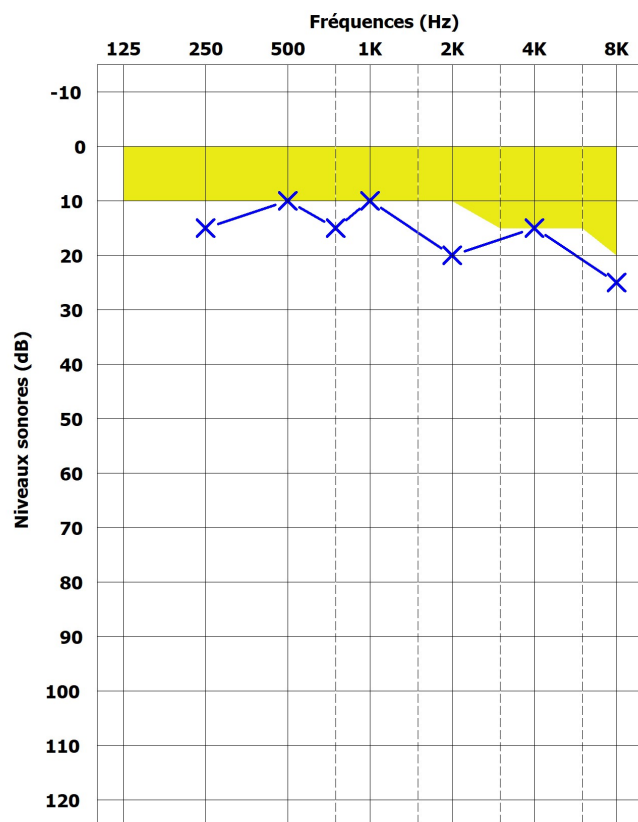

Oreille Gauche

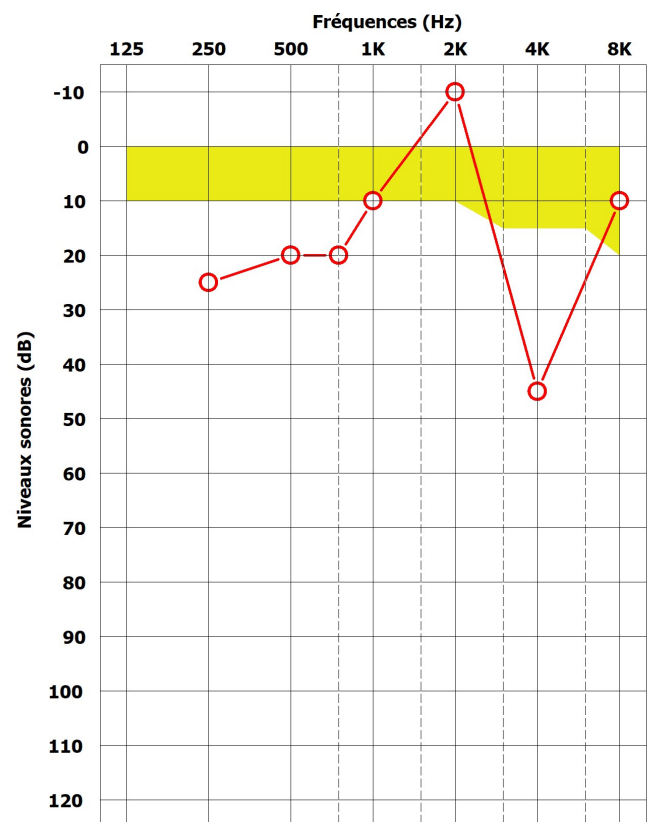

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	15	10		20		15		25
CA Droit		25	20	20	10		-10		45		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes