


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 16:37:04

Durée: 4mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

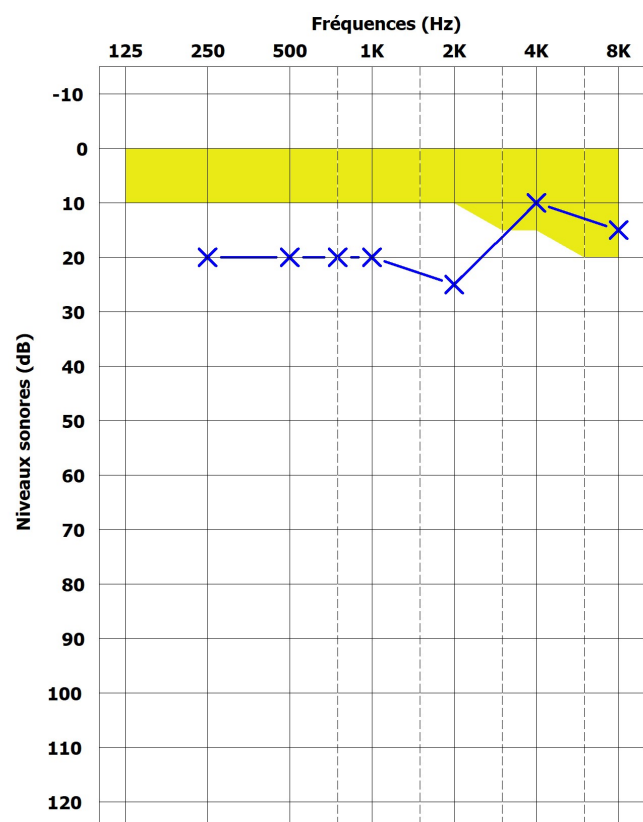

Oreille Gauche

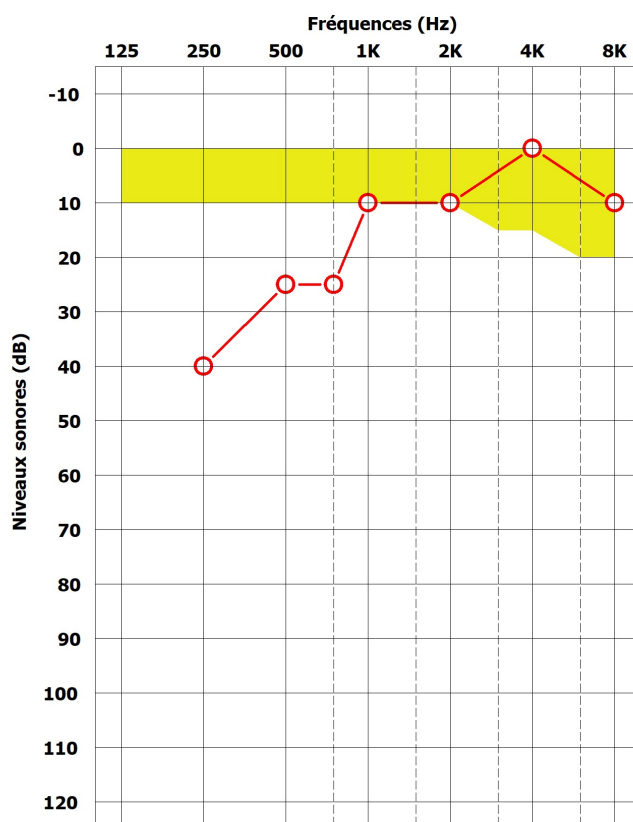

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	20	20		25		10		15
CA Droit		40	25	25	10		10		0		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	CISSE SEYDOU
Date de naissance	04/02/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24083116311527789

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021