

Données Patient


CONDE DJIBA

Date de naissance 01/01/1993
Age 31
Société CHEC
ID 24112414092909060


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 24/11/2024 14:10:43
Durée: 3mn 28s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

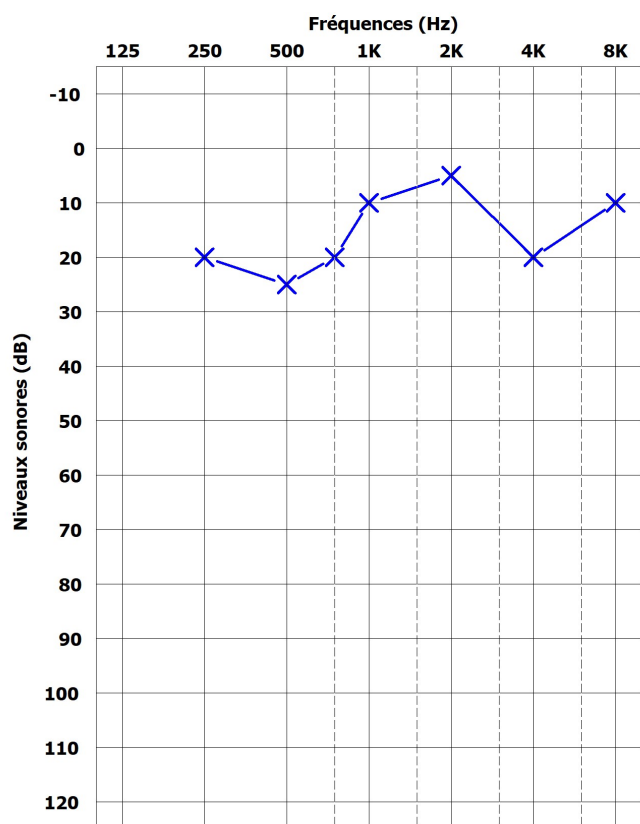

Oreille Gauche

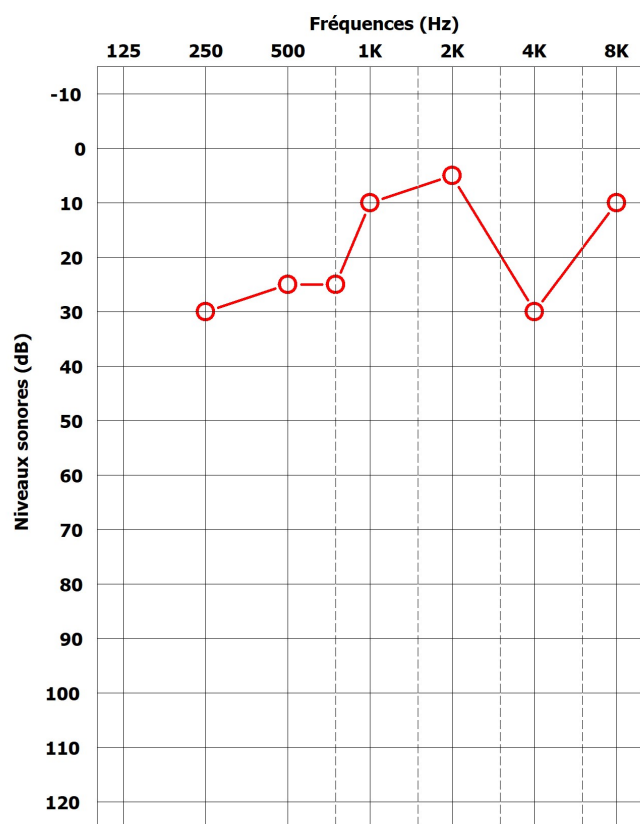

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	20	10		5		20		10
CA Droit		30	25	25	10		5		30		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes