


MEDVIE


Date du test: 07/09/2024 13:20:07

Durée: 4mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

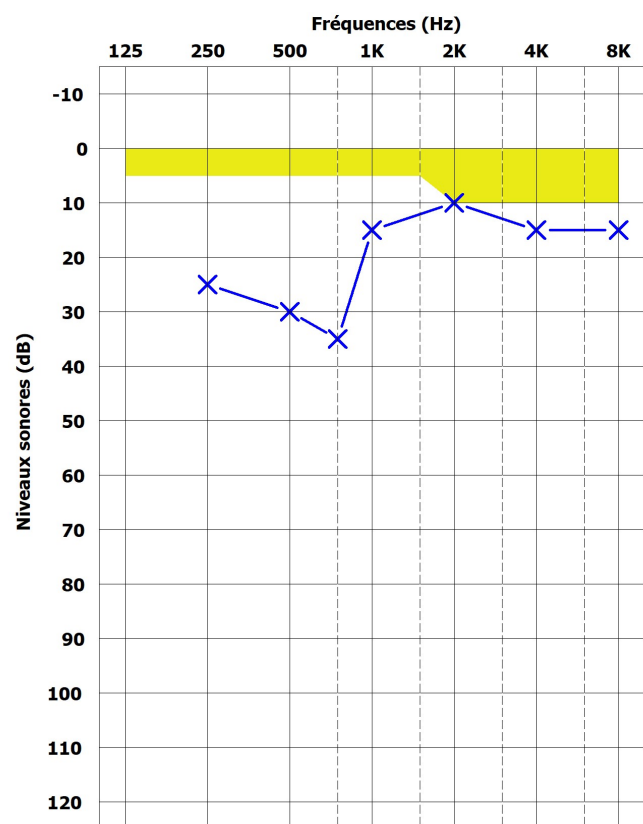

Oreille Gauche

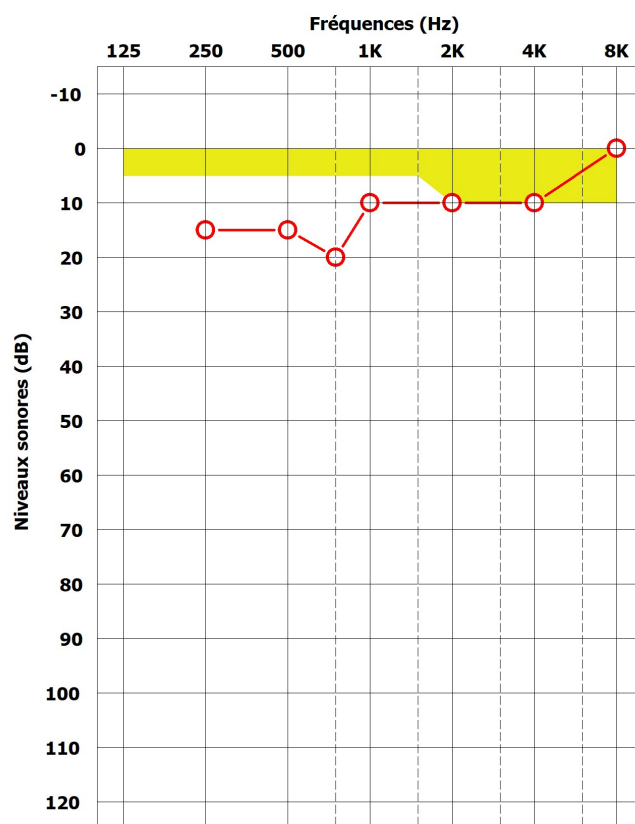

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	35	15		10		15		15
CA Droit		15	15	20	10		10		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient

BANGOURA IBRAHIMA
SORY

Date de naissance

11/05/2001

Age

23

Société

CHEC

ID

24090713182300095

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021