

MEDVIE


Date du test: 19/06/2024 16:18:32

Durée: 4mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO ALPHA SALIOU	
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CHEC
ID	24061916134382144

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

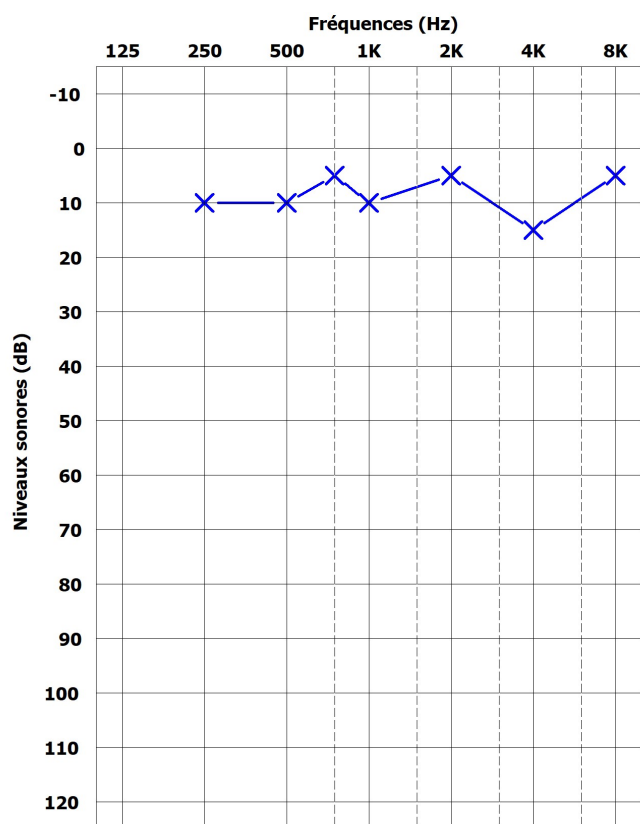

Oreille Gauche

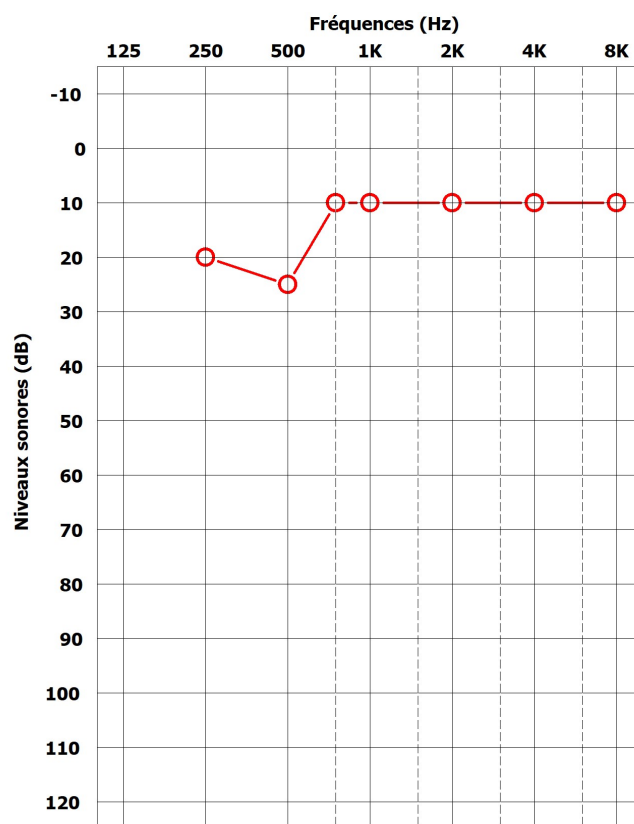

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	10		5		15		5
CA Droit		20	25	10	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes