


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 14:55:33

Durée: 3mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

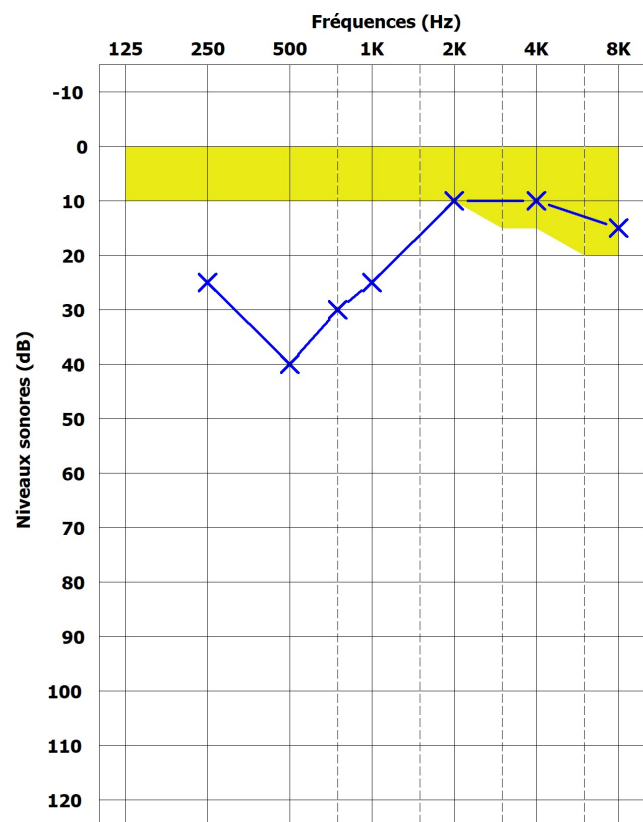

Oreille Gauche

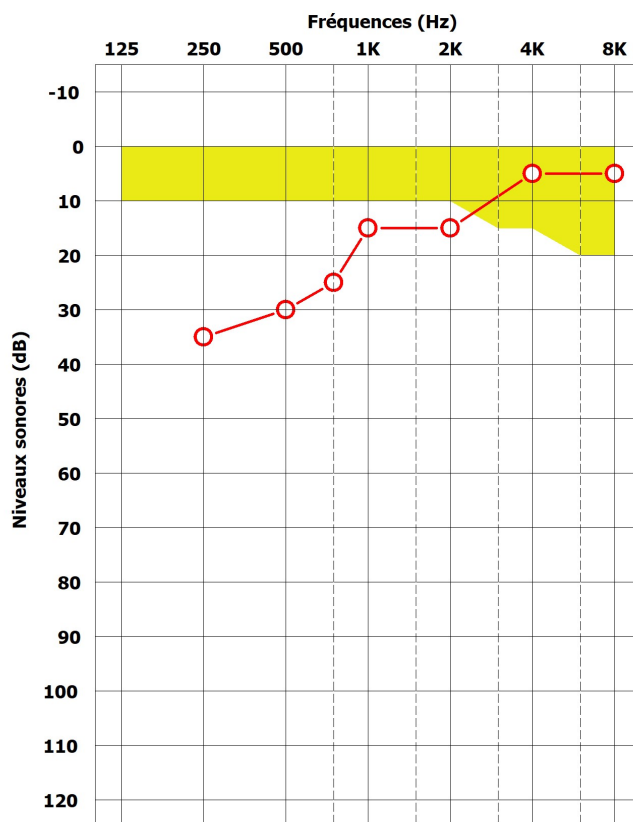

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	30	25		10		10		15
CA Droit		35	30	25	15		15		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes

Données Patient

**MUNEMOU MOUSSA
NYANKOYE**

Date de naissance

01/01/1986

Age

38

Société

CHEC

ID

24083114492528574

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021