



Données Patient		CONTE
		ABDOU IRAMANE
Date de naissance	01/01/2004	
Age	20	
Société	CHEC	
ID	24083115445746129	

Date du test: 31/08/2024 15:52:13
Durée: 4mn 30s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

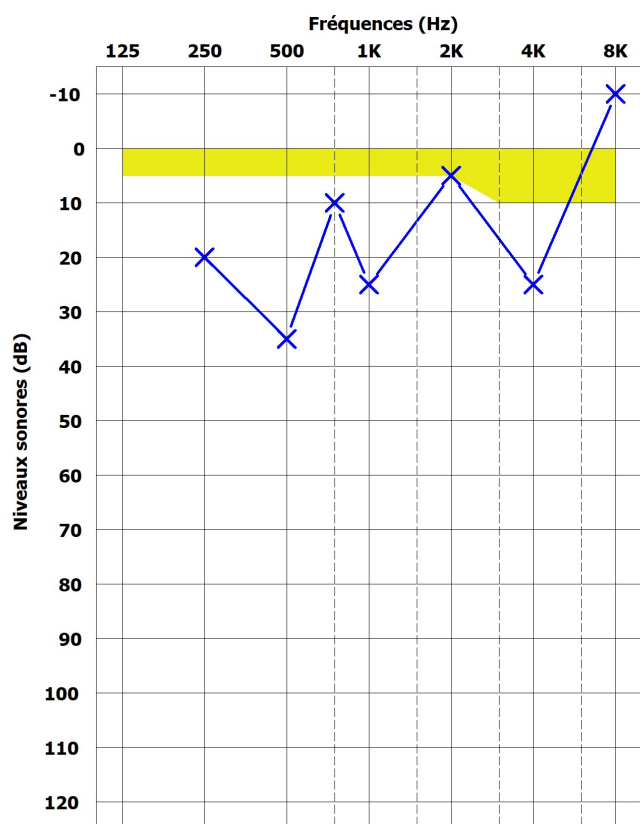

Oreille Gauche

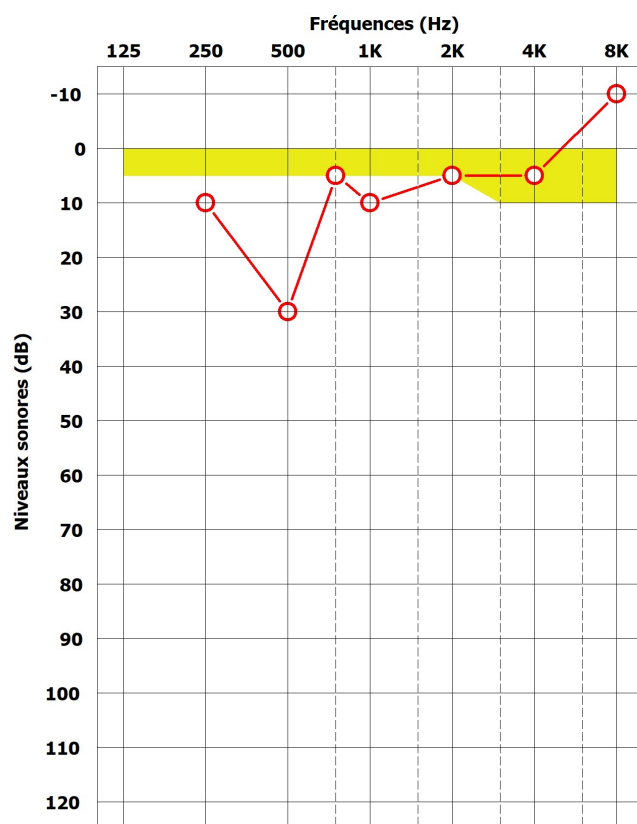

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	35	10	25		5		25		-10
CA Droit		10	30	5	10		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes