


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 14:15:23
Durée: 3mn 59s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA ABDOULAYE	
Date de naissance	15/05/1990
Age	34
Société	CHEC
ID	24091414102276957

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

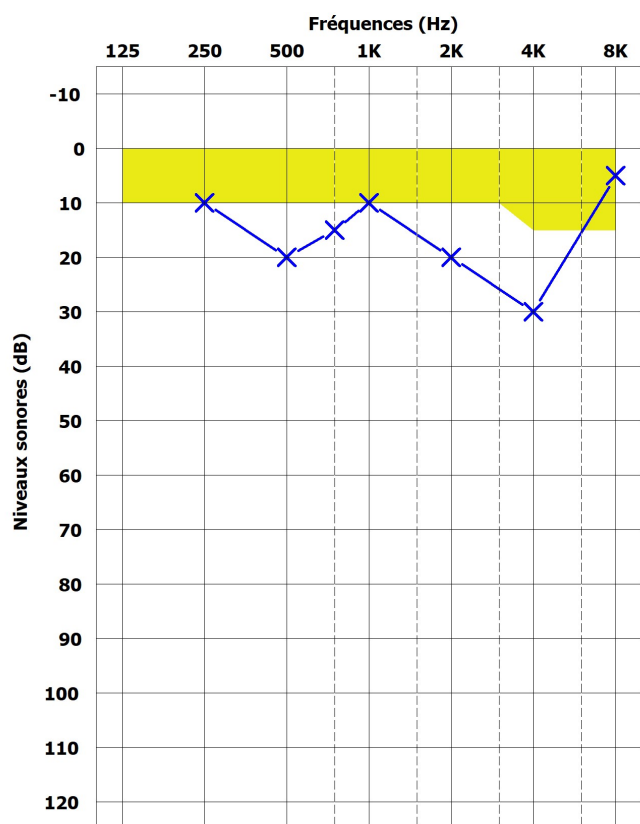

Oreille Gauche

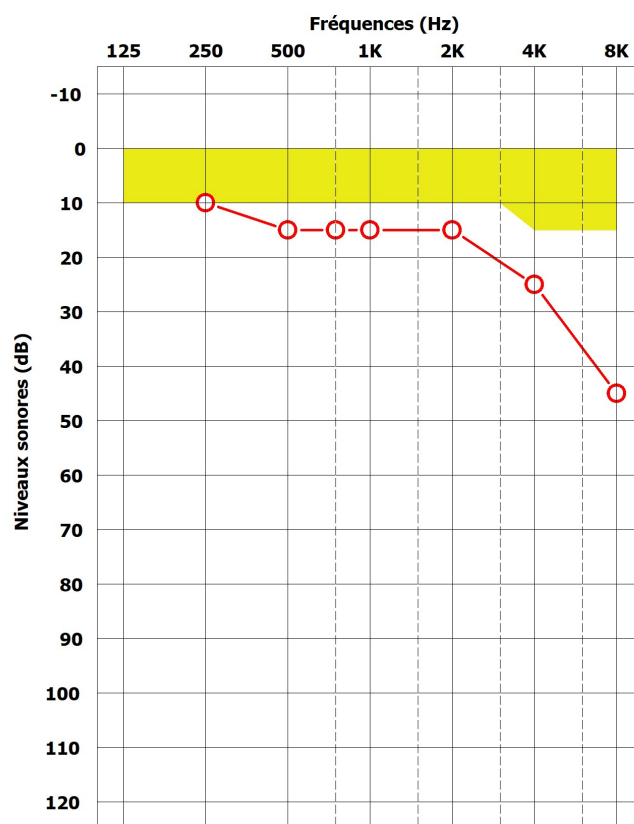

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	15	10		20		30		5
CA Droit		10	15	15	15		15		25		45

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes