


MEDVIE


Date du test: 17/07/2024 13:06:01

Durée: 3mn 26s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

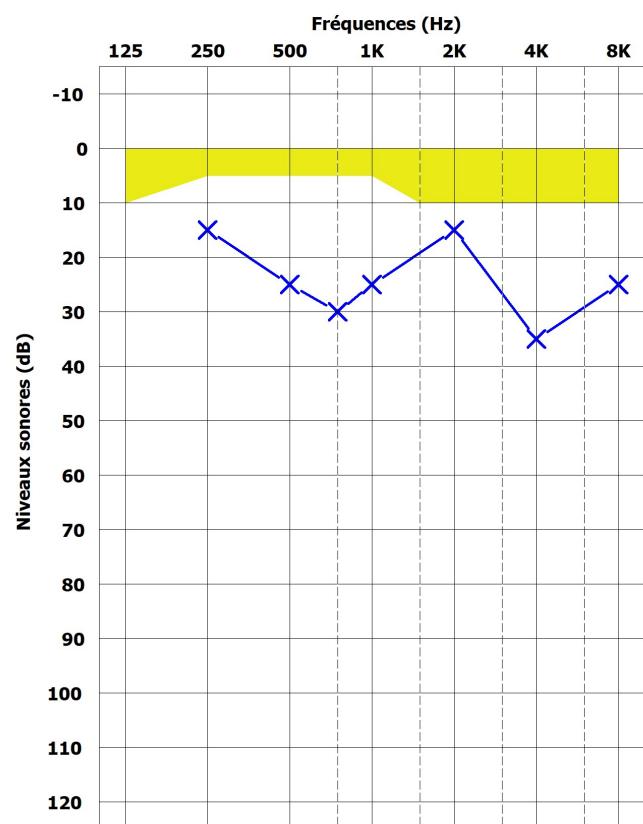

Oreille Gauche

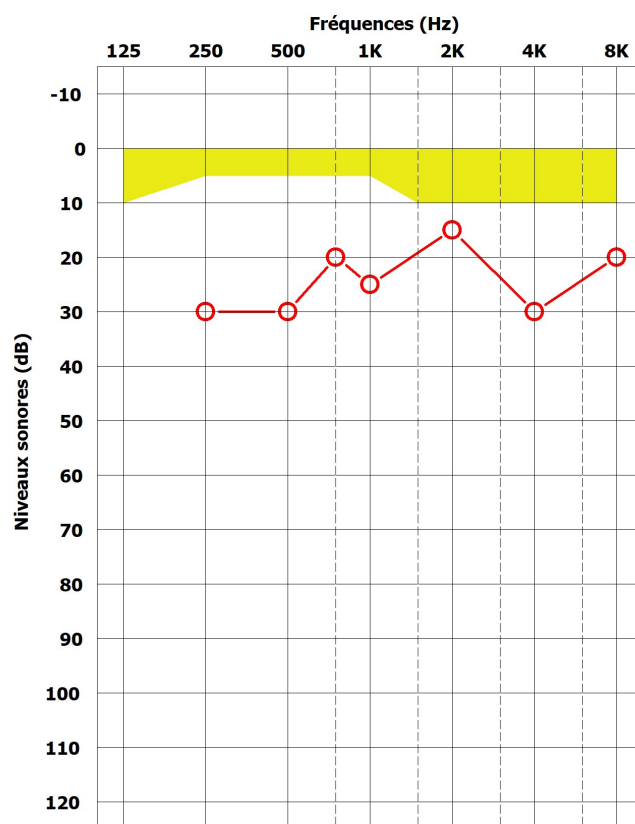

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	30	25		15		35		25
CA Droit		30	30	20	25		15		30		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA HERVE YOLIRA
Date de naissance	25/02/1997
Age	27
Société	CHEC
ID	24071713023273810

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021