



Données Patient		CONDE SOUALON
Date de naissance	16/02/1985	
Age	39	
Société	CHEC	
ID	24070613253037629	

Date du test: 06/07/2024 13:27:14
Durée: 2mn 54s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

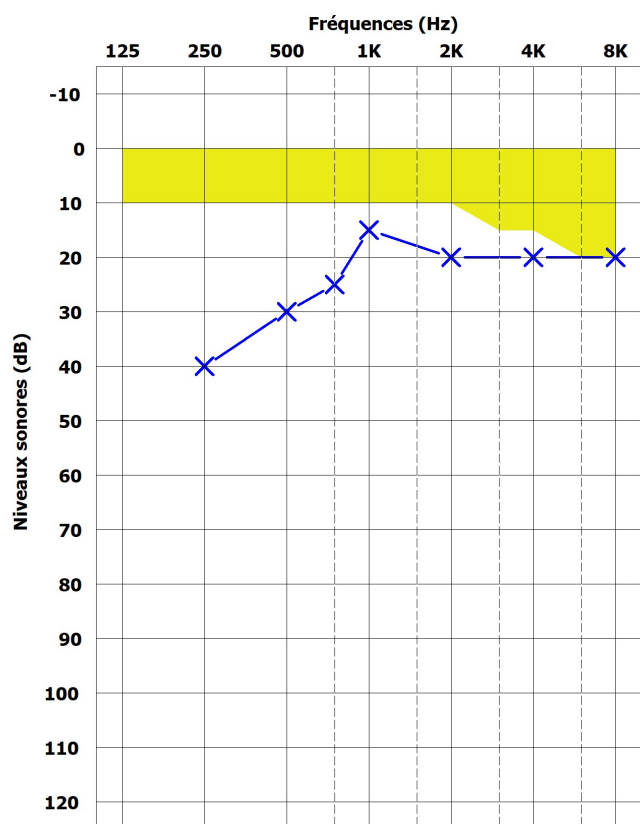

Oreille Gauche

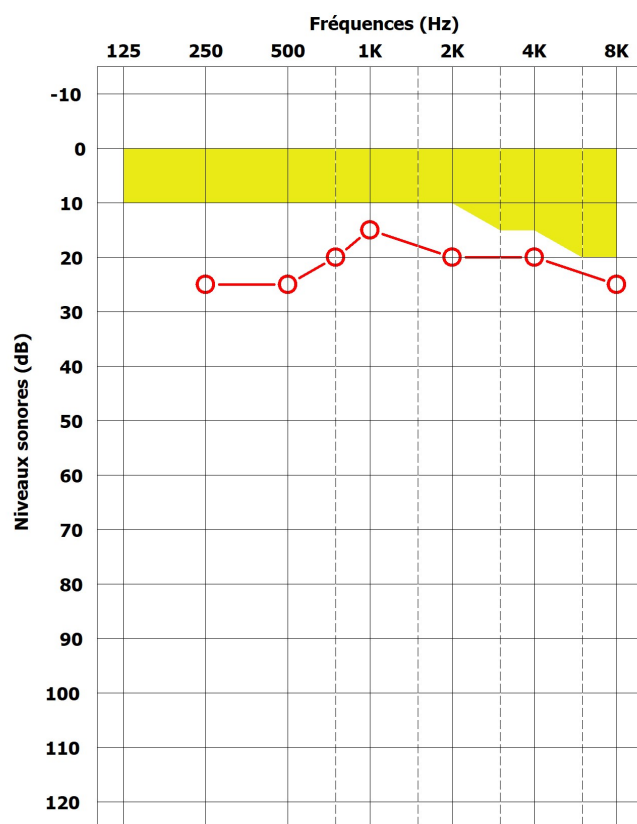

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	30	25	15		20		20		20
CA Droit		25	25	20	15		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes