



Données Patient	
DIALLO SOULEYMANE	
Date de naissance	03/02/1993
Age	31
Société	CHEC
ID	24090611254051006

Date du test: 06/09/2024 11:27:40
Durée: 4mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

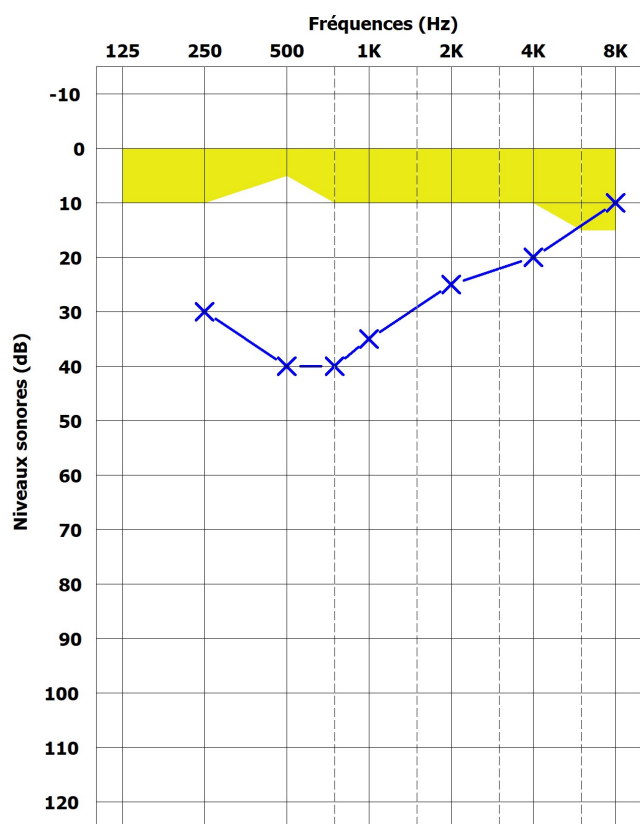

Oreille Gauche

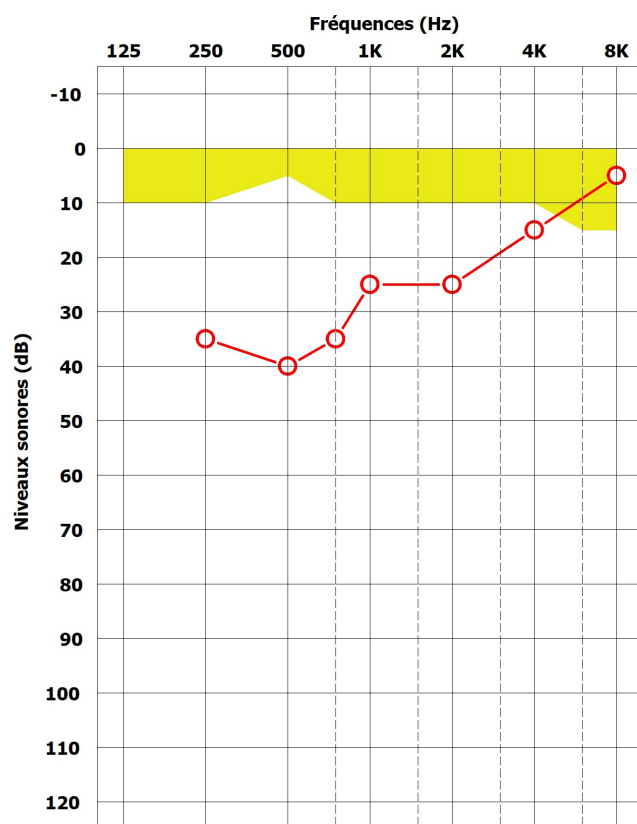

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	40	40	35		25		20		10
CA Droit		35	40	35	25		25		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	30,0 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes