



Données Patient	
BANGOURA IBRAHIMA SORY	
Date de naissance	01/01/2000
Age	24
Société	CHEC
ID	24092519260748961

Date du test: 25/09/2024 19:27:48
Durée: 4mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

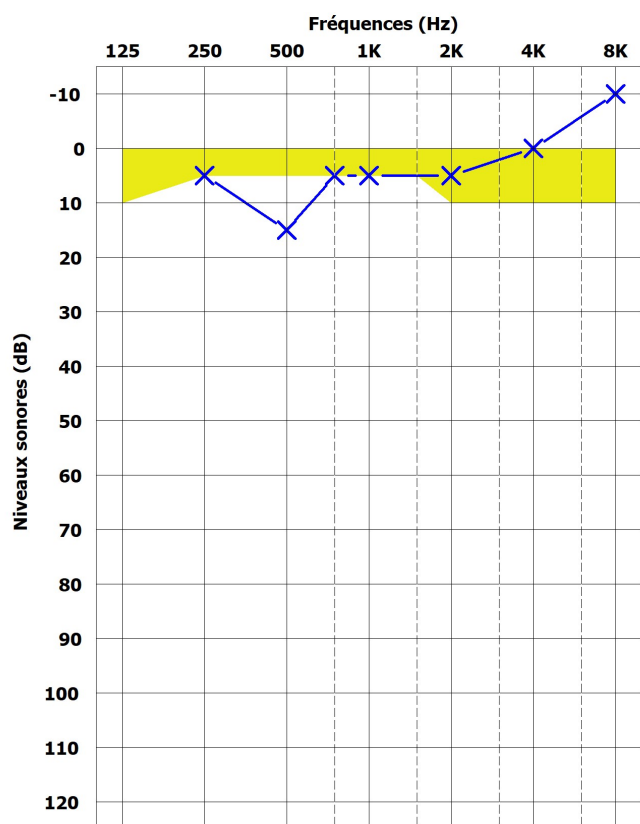

Oreille Gauche

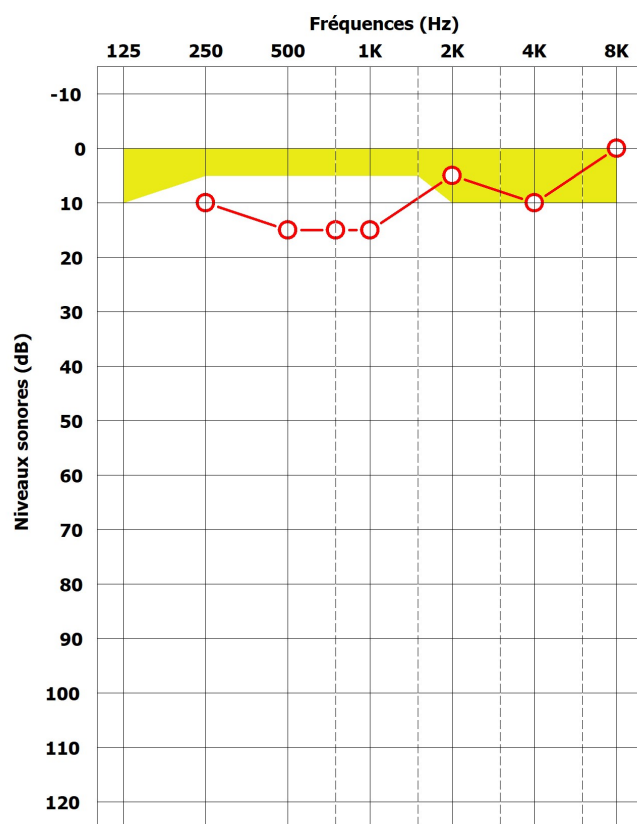

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	5	5		5		0		-10
CA Droit		10	15	15	15		5		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes