



Données Patient	
SANOH IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CHEC
ID	24120913142436436

Date du test: 09/12/2024 13:16:01
 Durée: 3mn 54s
 Type test: Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

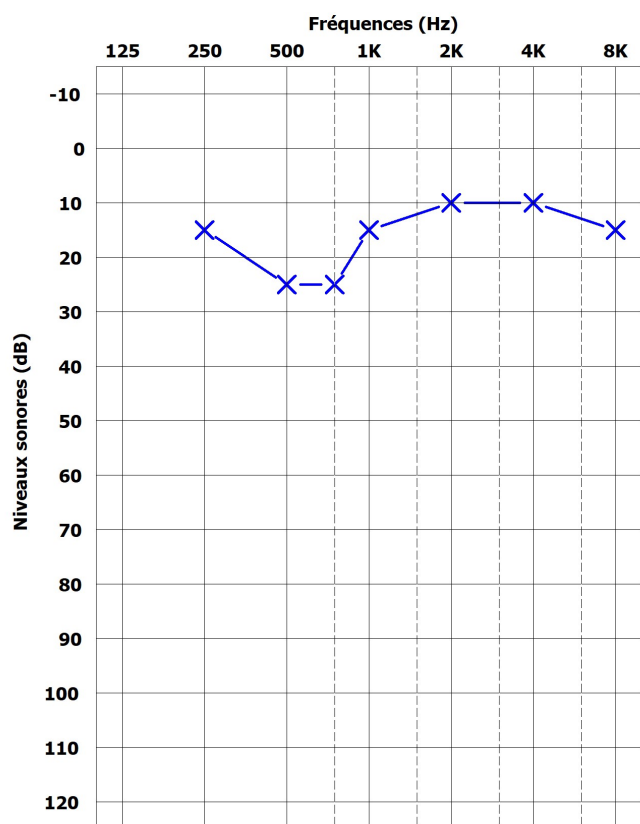

Oreille Gauche

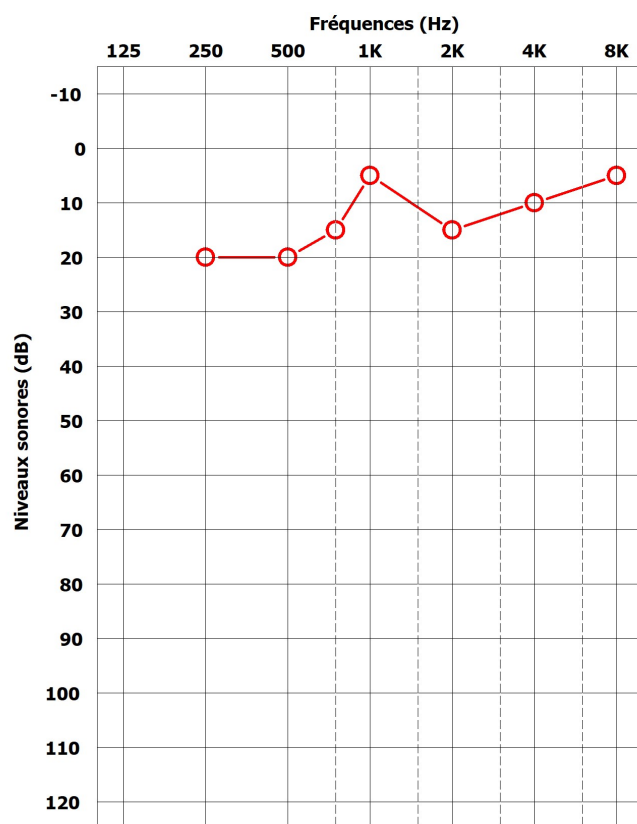

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	25	15		10		10		15
CA Droit		20	20	15	5		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes