


MEDVIE


Date du test: 15/08/2024 15:59:56

Durée: 7mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

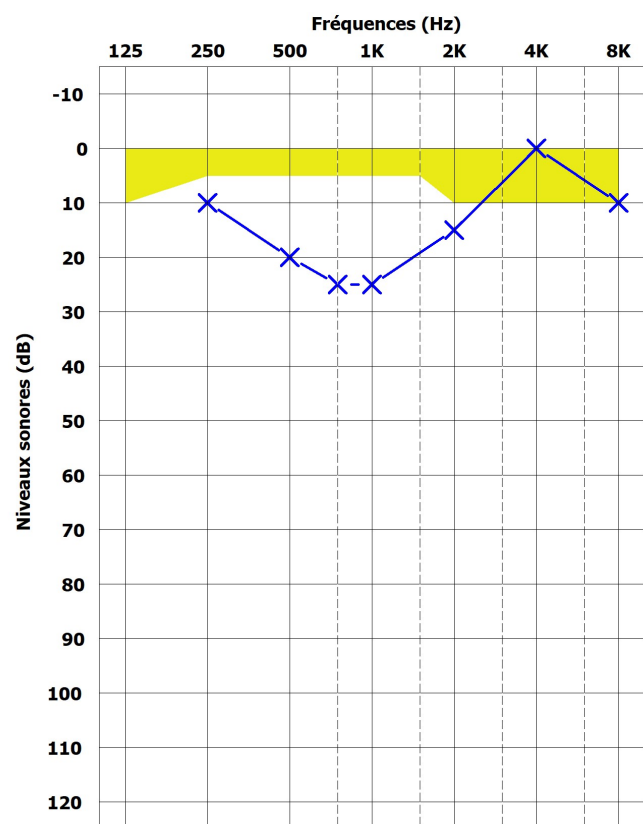

Oreille Gauche

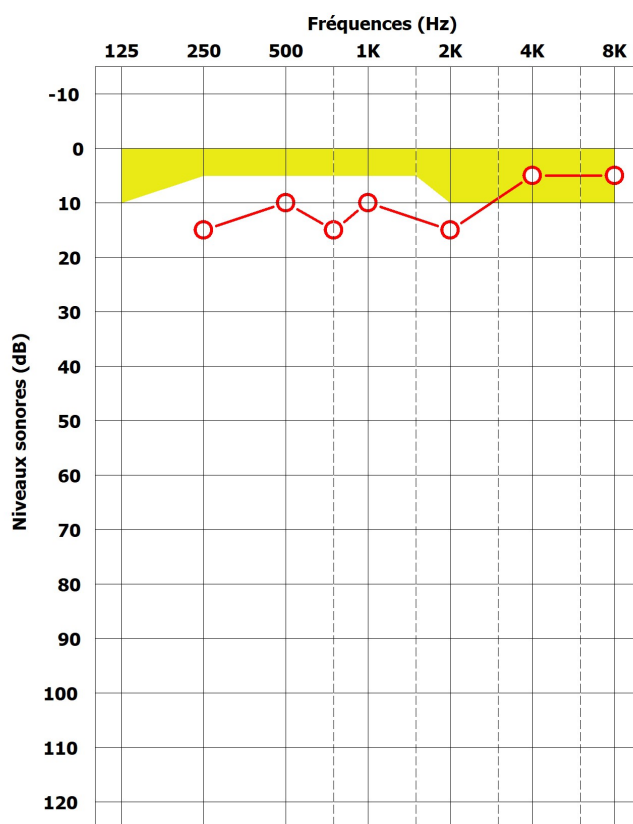

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	25	25		15		0		10
CA Droit		15	10	15	10		15		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes

Données Patient		TRAORE ALPHA YOUSSEF
Date de naissance	01/02/1999	
Age	25	
Société	CHEC	
ID	24081515424052487	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021