


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 13:10:40

Durée: 4mn 03s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

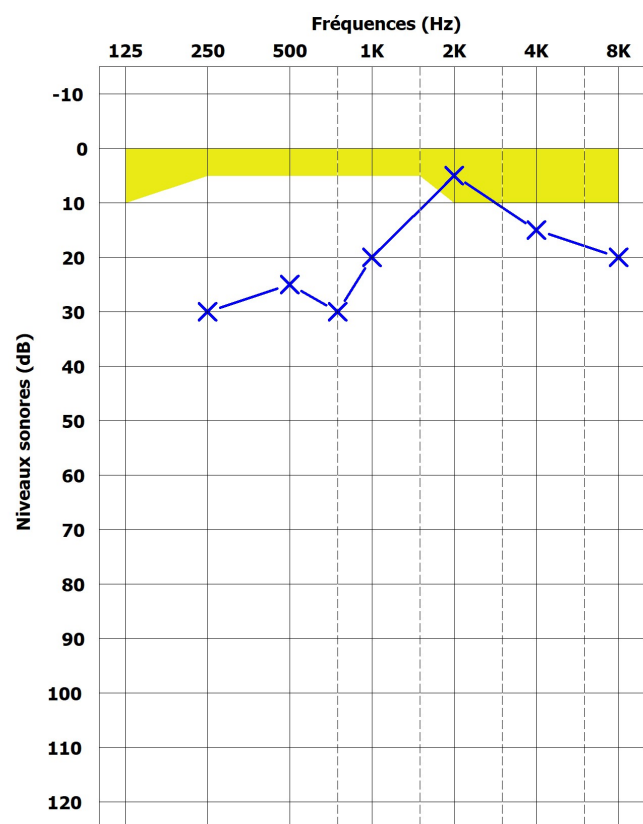

Oreille Gauche

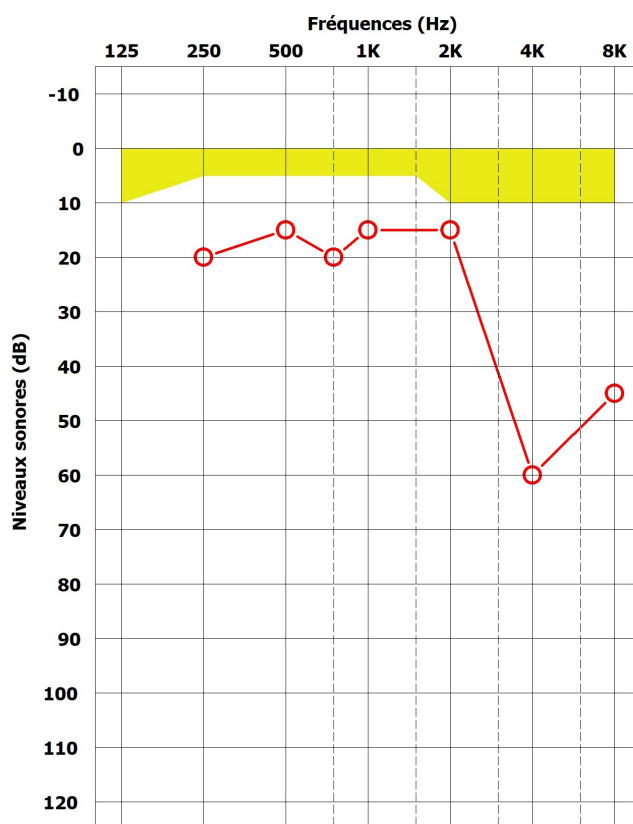

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	30	20		5		15		20
CA Droit		20	15	20	15		15		60		45

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes

Données Patient	KALISSA IBRAHIMA SORY
Date de naissance	01/01/1999
Age	25
Société	CHEC
ID	24080713044910125

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021