


MED VIE


Date du test: 25/07/2024 14:58:17
Durée: 2mn 26s
Type test Manuel
Continu

Données Patient		CAMARA ALKHALY MOISSA
Date de naissance	19/08/2002	
Age	21	
Société	CHEC	
ID	24072514441114321	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

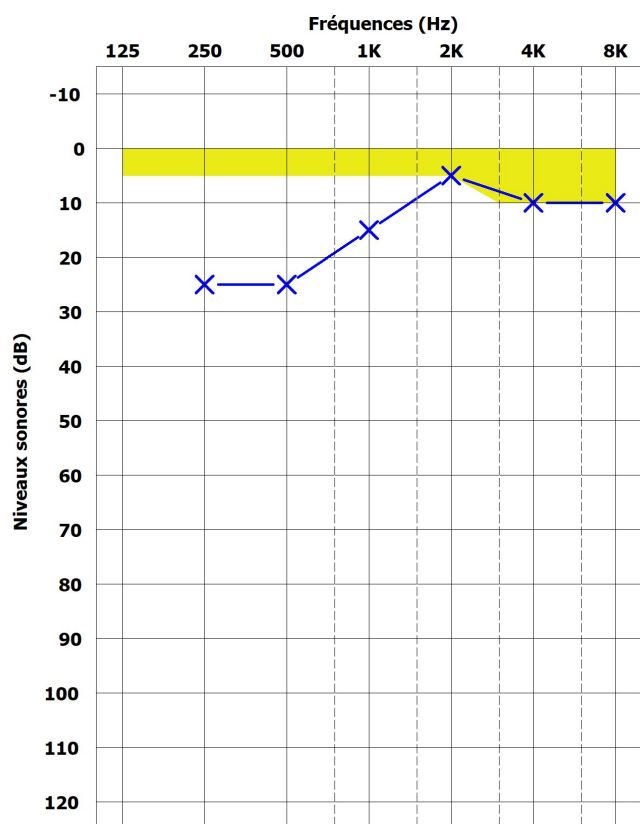

Oreille Gauche

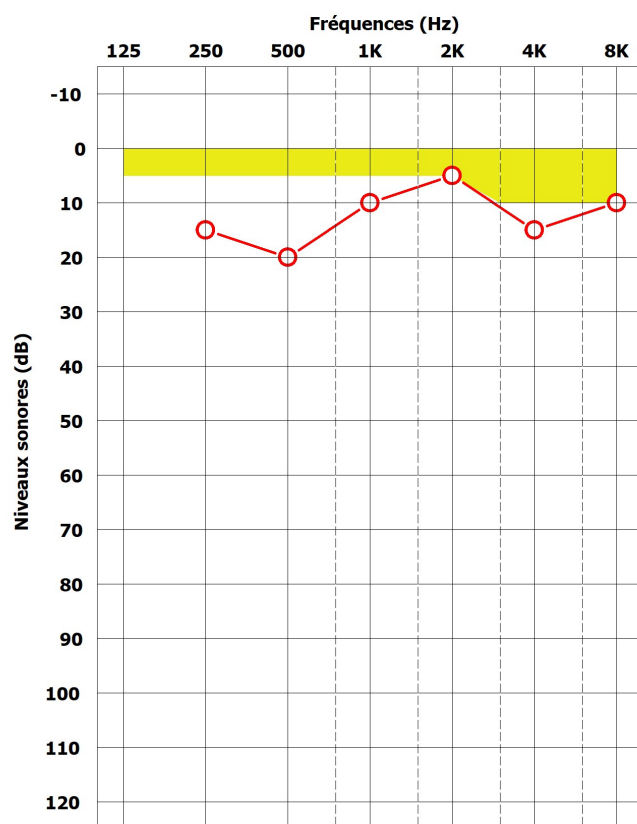

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25		15		5		10		10
CA Droit		15	20		10		5		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes