


MED VIE


Date du test: 14/09/2024 14:23:28
Durée: 4mn 34s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SYLLA MAMADOUBA	
Date de naissance	20/08/1978
Age	46
Société	CHEC
ID	24091414200996111

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

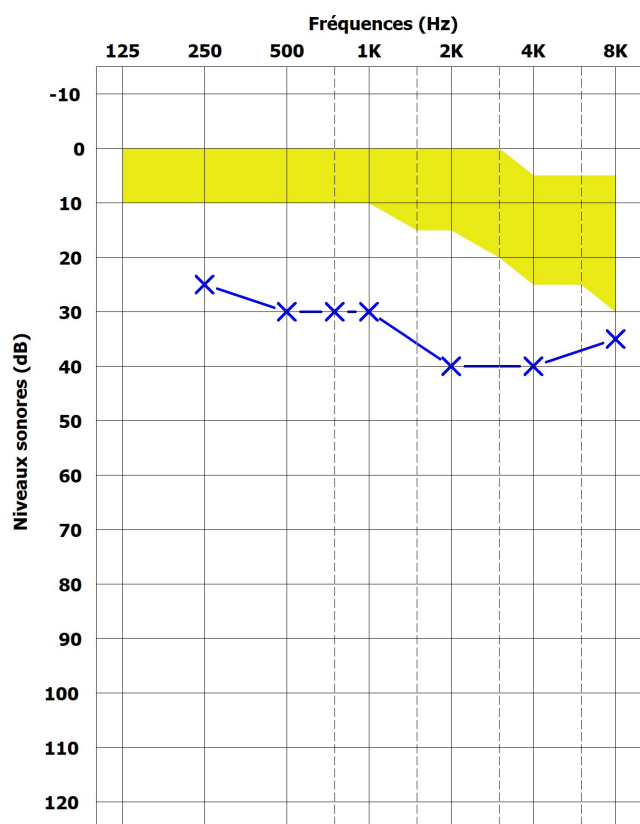

Oreille Gauche

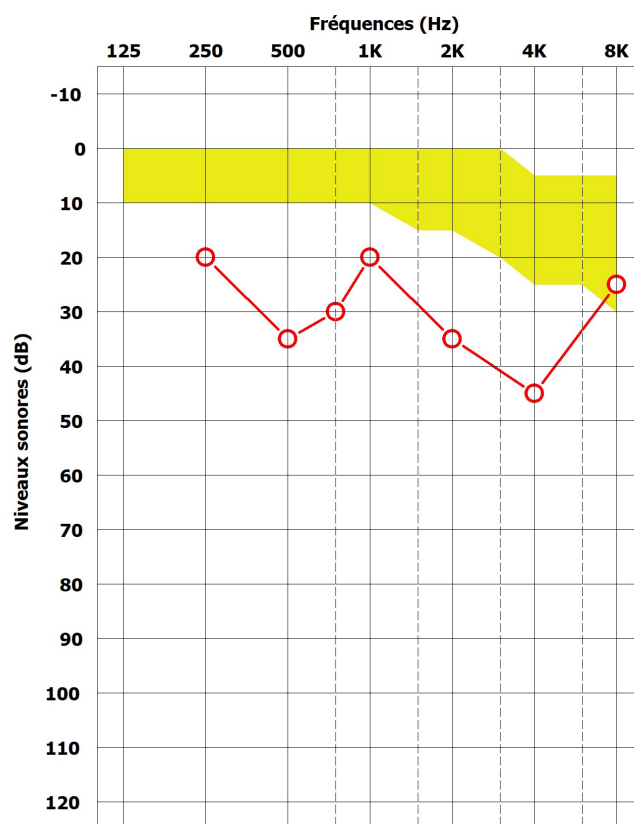

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	30	30		40		40		35
CA Droit		20	35	30	20		35		45		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	---
CA Droit	33,8 dB	---

Notes