


MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 15:02:23
Durée: 3mn 36s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
SOW AMADOU I AMARANA	
Date de naissance	20/05/1985
Age	39
Société	CHEC
ID	24071514563731871

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

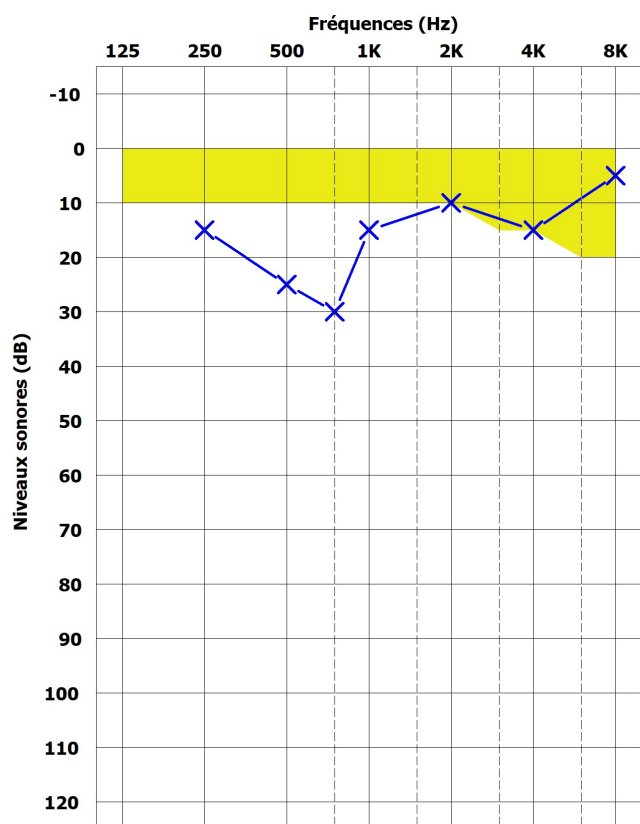

Oreille Gauche

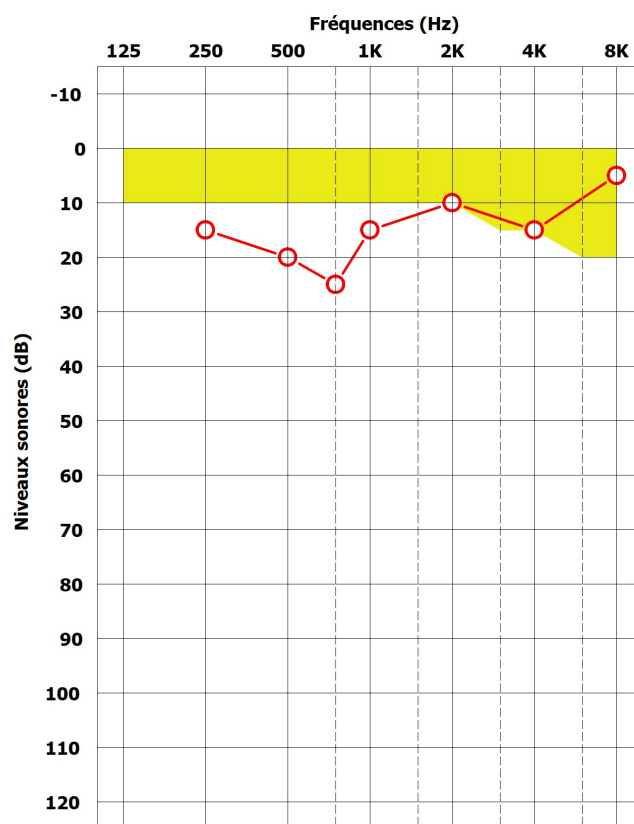

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	30	15		10		15		5
CA Droit		15	20	25	15		10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes