

MED VIE


Date du test: 25/07/2024 14:38:34

Durée: 5mn 47s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		GUILAVOGUI LABE
Date de naissance	07/07/2000	
Age	24	
Société	CHEC	
ID	24072514344976040	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

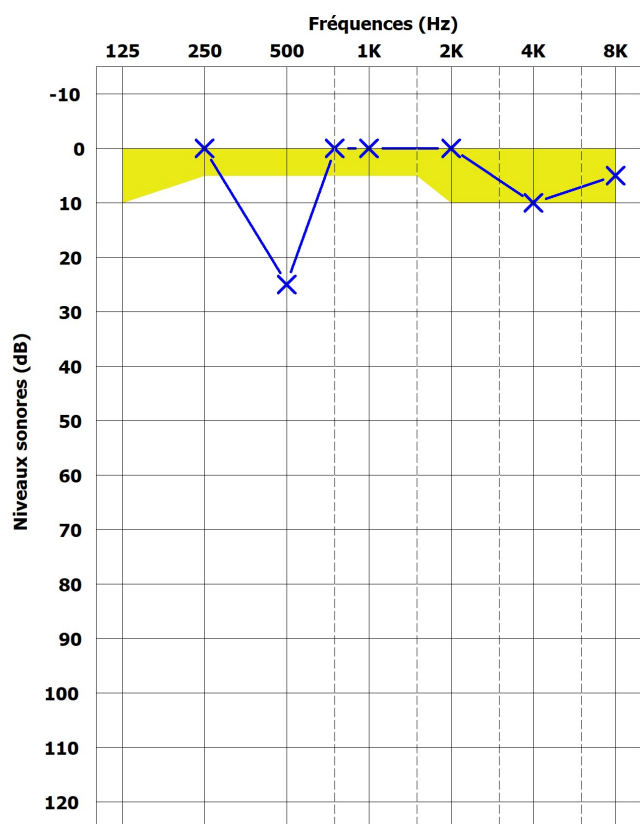

Oreille Gauche

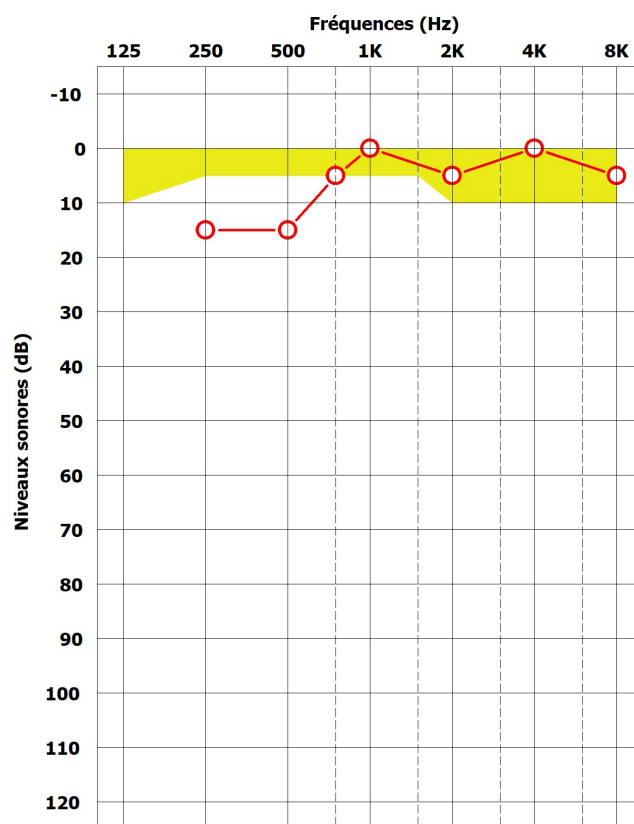

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	25	0	0		0		10		5
CA Droit		15	15	5	0		5		0		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes