



Données Patient	
CAMARA MOHAMED	
Date de naissance	01/01/1962
Age	62
Société	CHEC
ID	24083116350379831

Date du test: 31/08/2024 16:38:56
Durée: 3mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

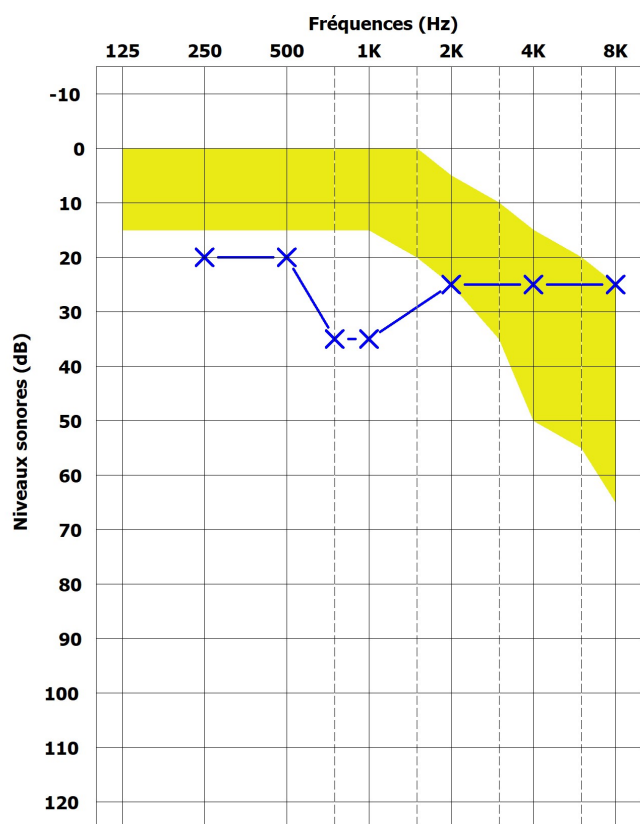

Oreille Gauche

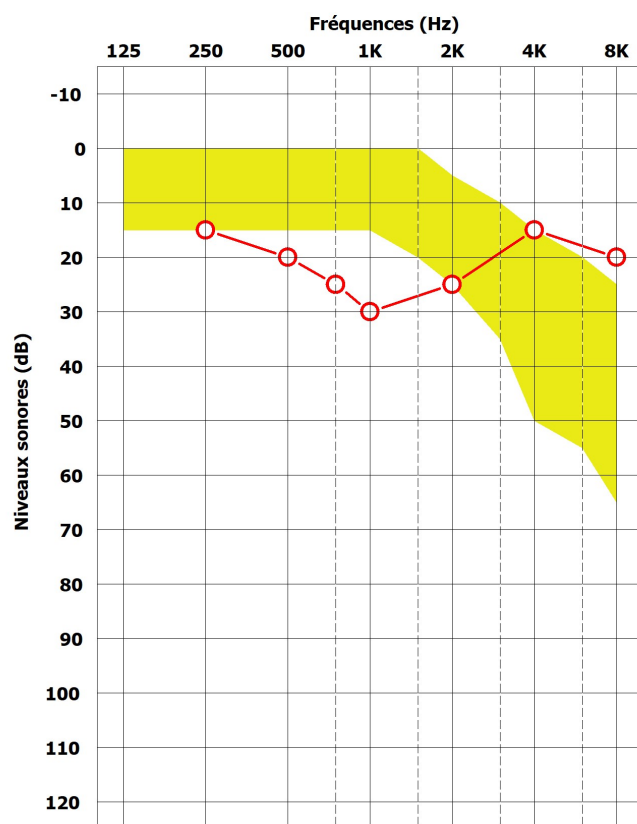

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	35	35		25		25		25
CA Droit		15	20	25	30		25		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	26,3 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes