



Données Patient	
KOIVOGUI MOLOU	
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CHEC
ID	24083116110835425

Date du test: 31/08/2024 16:15:14
Durée: 4mn 04s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

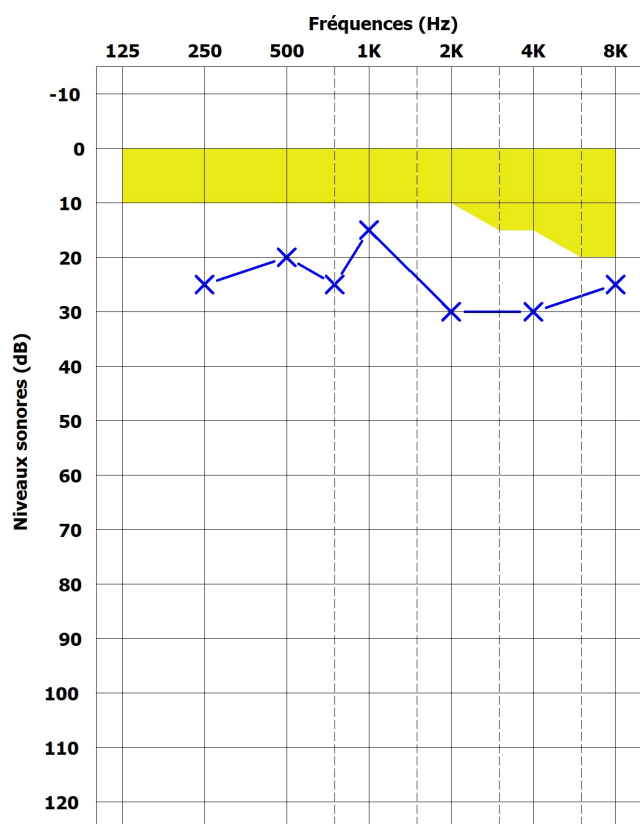

Oreille Gauche

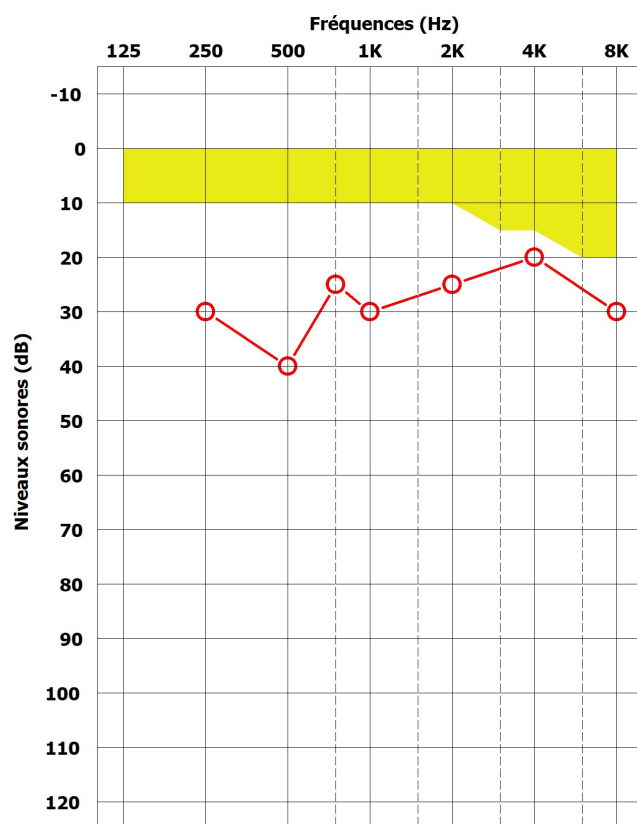

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	15		30		30		25
CA Droit		30	40	25	30		25		20		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes