



Données Patient		CONTE BANGALY
Date de naissance	06/08/1992	
Age	32	
Société	CHEC	
ID	24090711203831245	

Date du test: 07/09/2024 11:23:33
 Durée: 3mn 44s
 Type test Auto
 Normal
 Continu
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

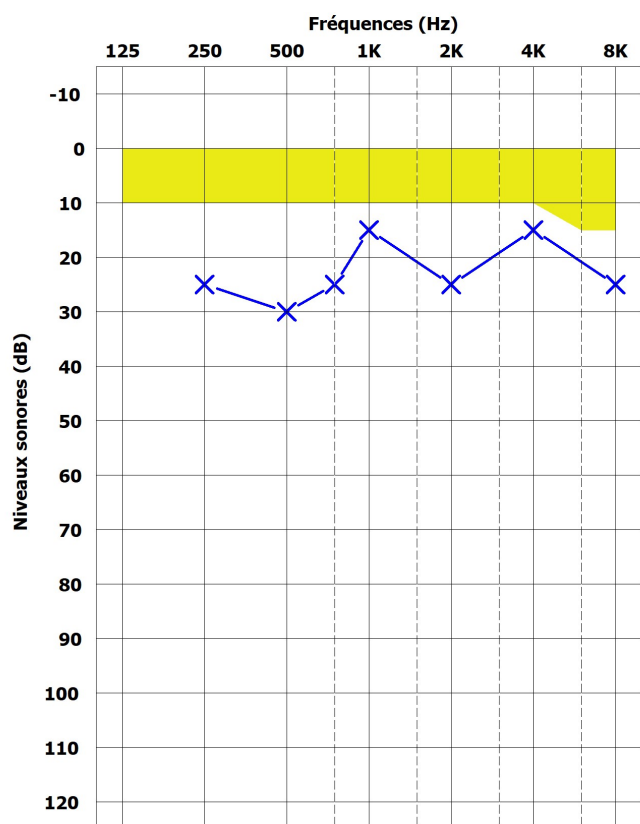

Oreille Gauche

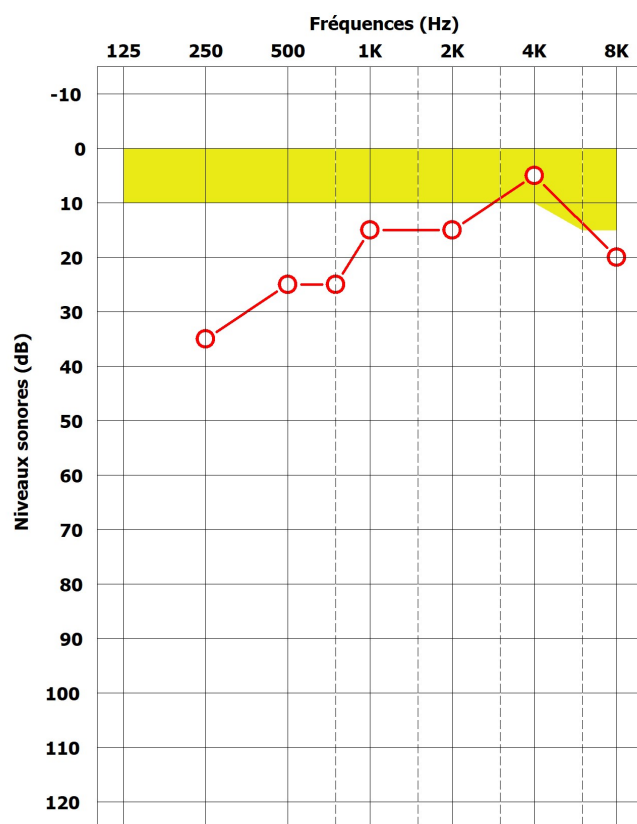

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	15		25		15		25
CA Droit		35	25	25	15		15		5		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes