


MEDVIE


Date du test: 15/07/2024 16:31:37

Durée: 5mn 28s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

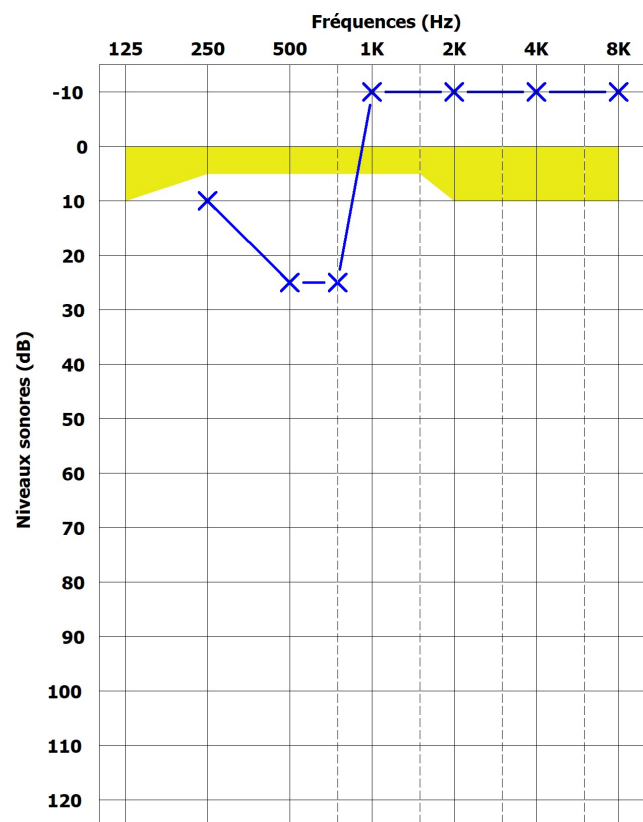

Oreille Gauche

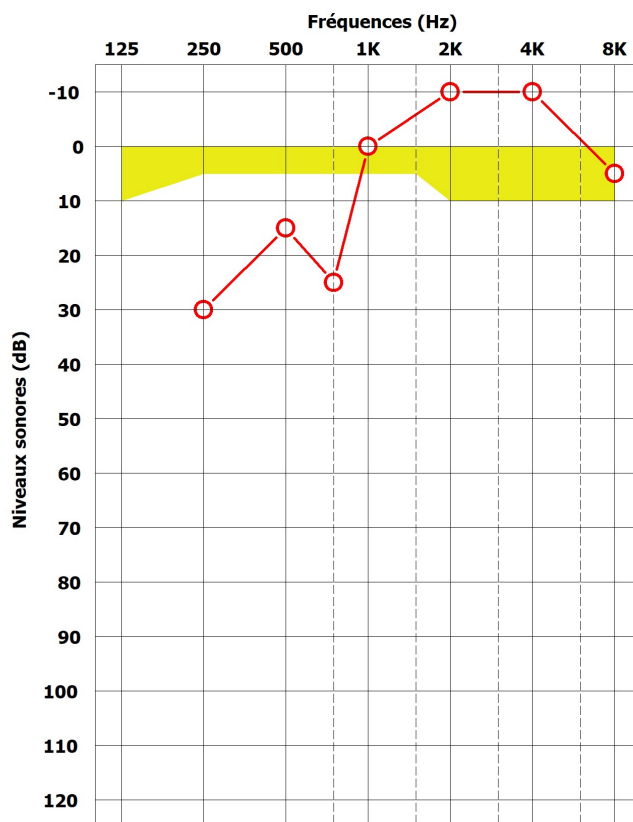

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	25	25	-10		-10		-10		-10
CA Droit		30	15	25	0		-10		-10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	-1,3 dB	---

Notes

Données Patient	BANGOURA MANGUE
Date de naissance	01/01/1998
Age	26
Société	CHEC
ID	24071516180030120

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021