


MEDVIE


Date du test: 31/08/2024 14:34:00

Durée: 5mn 42s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

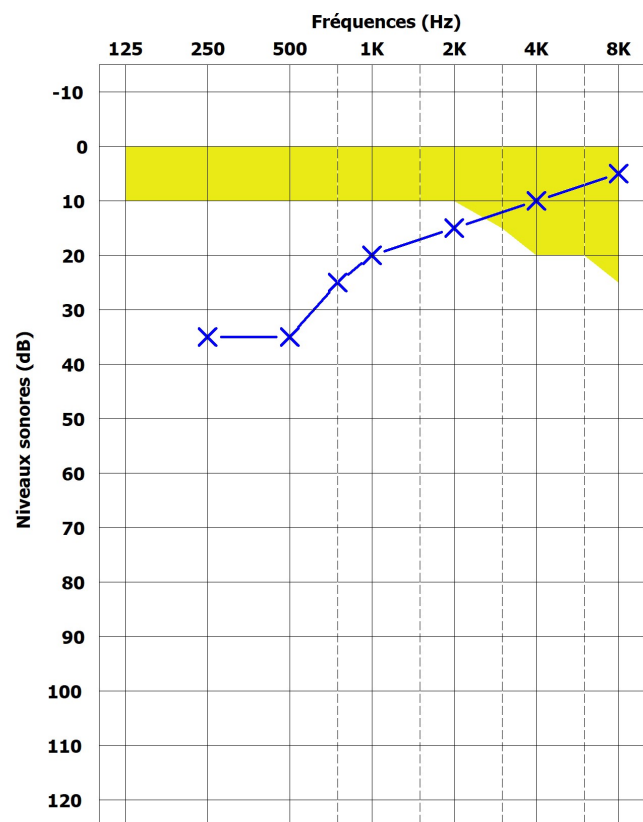

Oreille Gauche

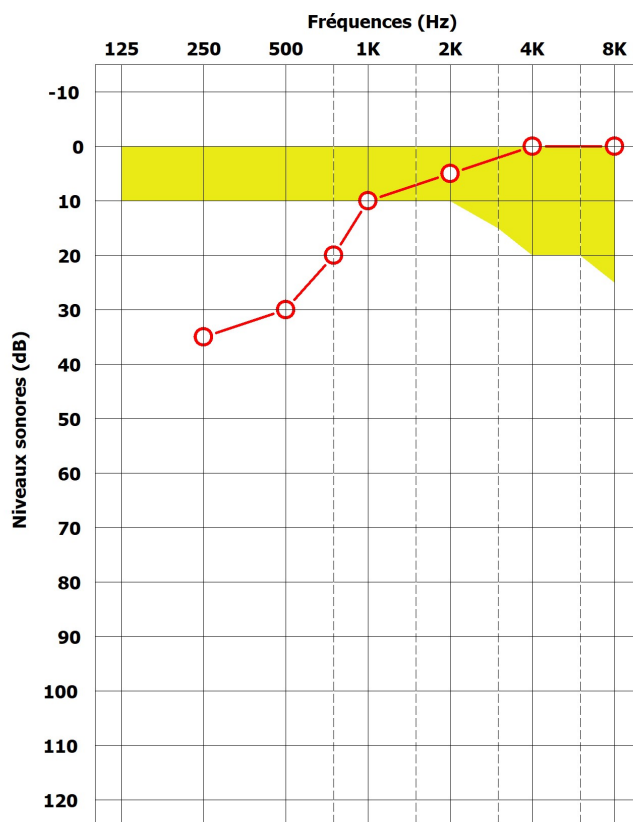

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	25	20		15		10		5
CA Droit		35	30	20	10		5		0		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes

Données Patient	SANOH ABDOULAYE
Date de naissance	01/02/1984
Age	40
Société	CHEC
ID	24083114312911979

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021