


MEDVIE


Date du test: 11/06/2024 15:45:19
Durée: 3mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE ABDOUL KARIM	
Date de naissance	03/06/1980
Age	44
Société	LENSE CORPS
ID	24061113562895819

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

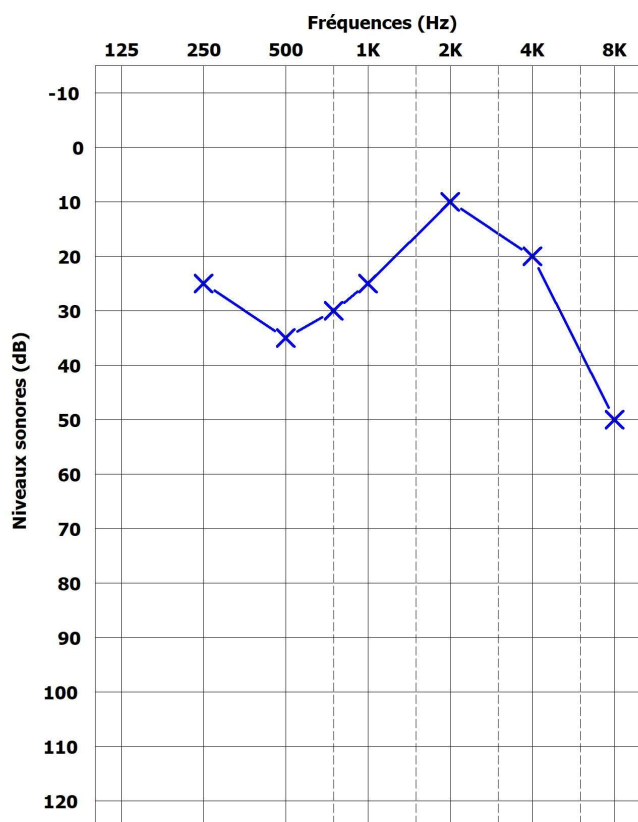

Oreille Gauche

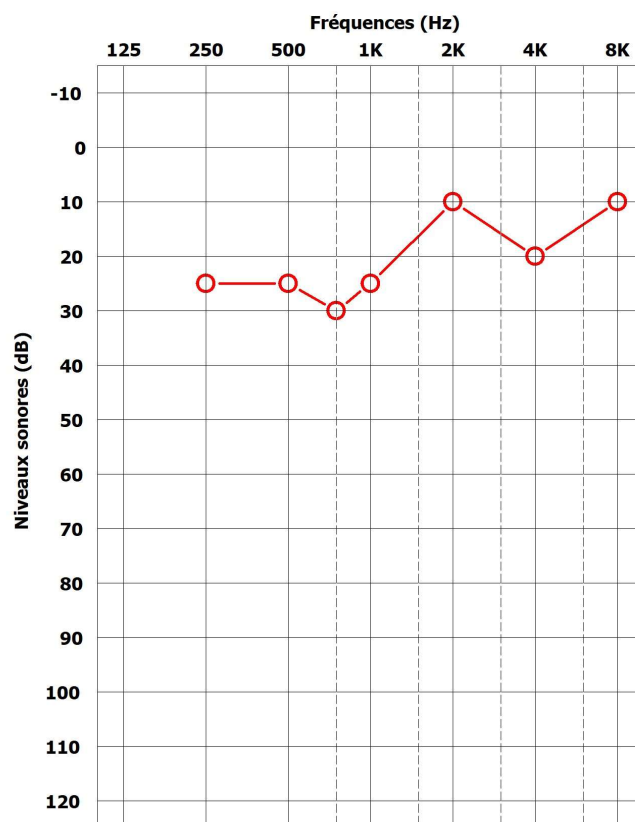

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	35	30	25		10		20		50
CA Droit		25	25	30	25		10		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes