


MED VIE


Date du test: 16/07/2024 12:33:33

Durée: 4mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

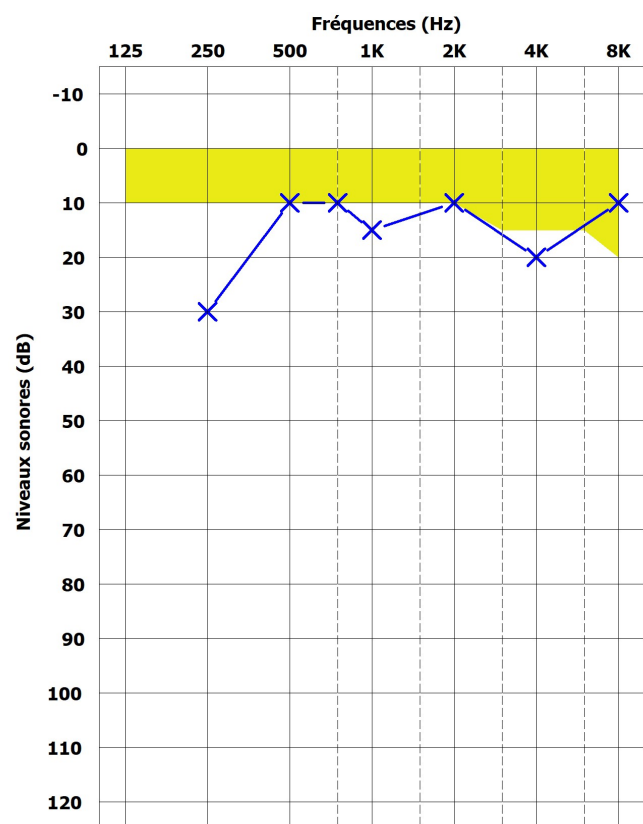

Oreille Gauche

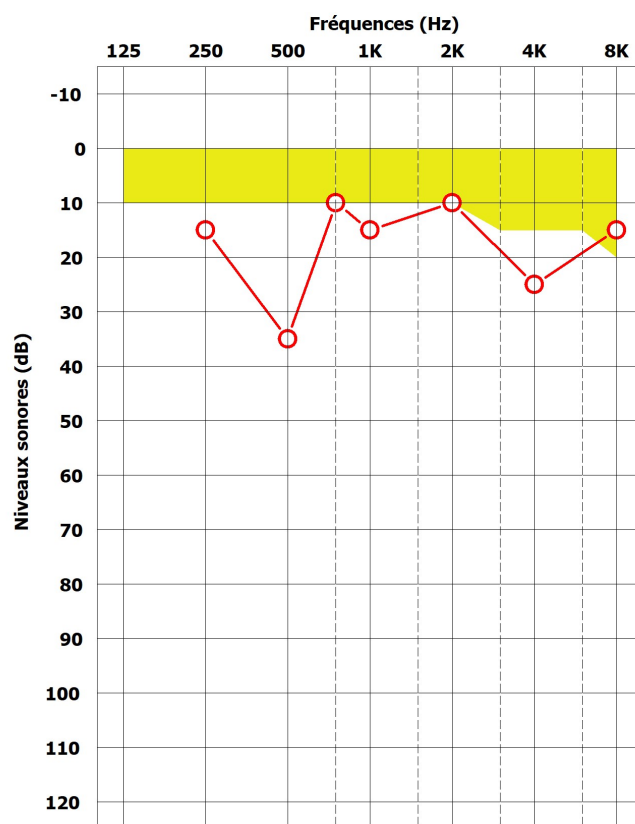

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	10	10	15		10		20		10
CA Droit		15	35	10	15		10		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MAMADOU SALIM
Date de naissance	29/09/1987
Age	36
Société	EMS
ID	24071612312602413

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021