


MEDVIE


Date du test: 07/08/2024 12:44:40

Durée: 6mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

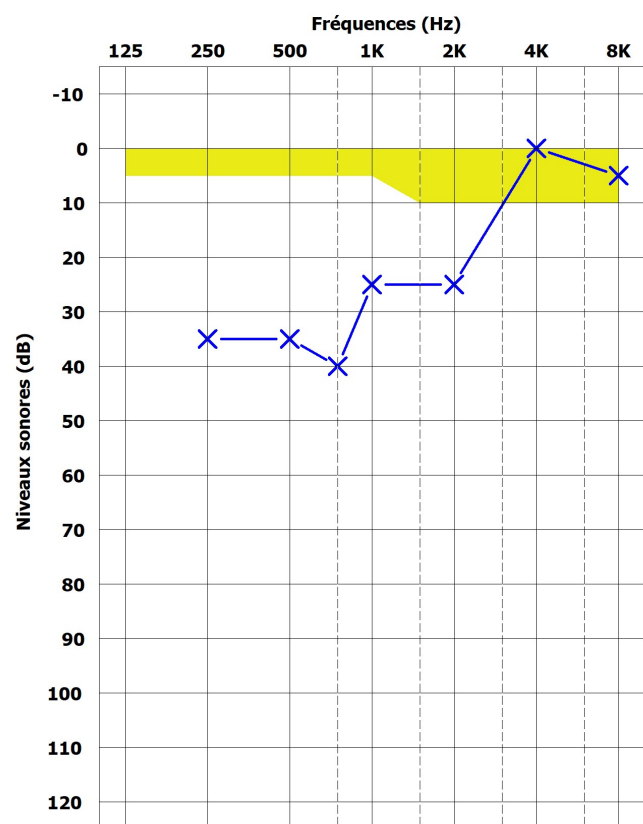

Oreille Gauche

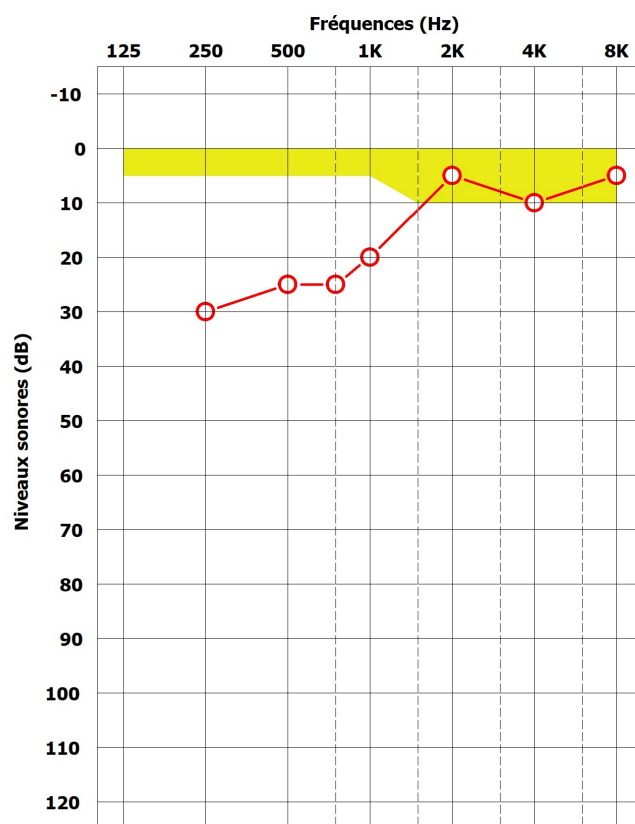

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	35	40	25		25		0		5
CA Droit		30	25	25	20		5		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient

BAKRY MARIAME
FRANÇOISE

Date de naissance

27/07/1995

Age

29

Société

SIEC

ID

24080712421012594

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021