


MEDVIE


Date du test: 19/03/2025 10:34:36

Durée: 8mn 06s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

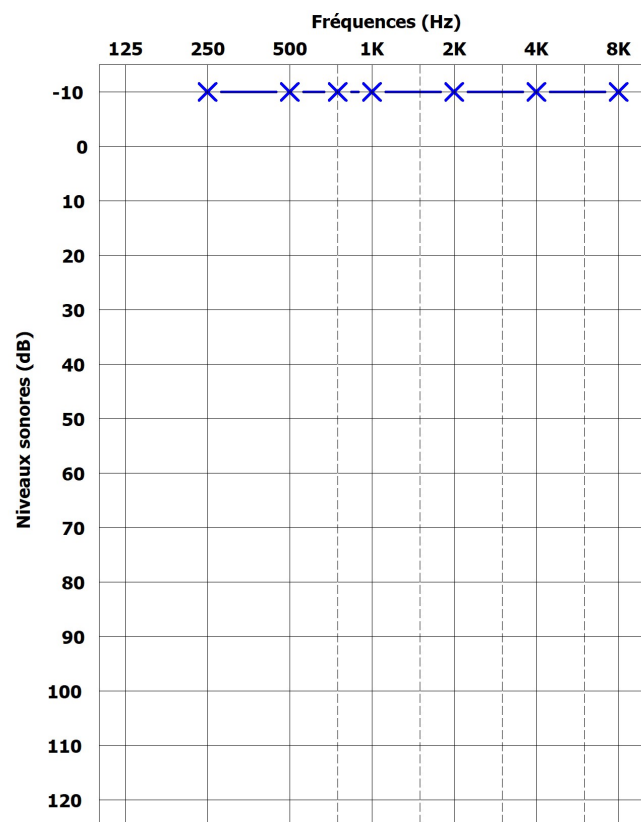

Oreille Gauche

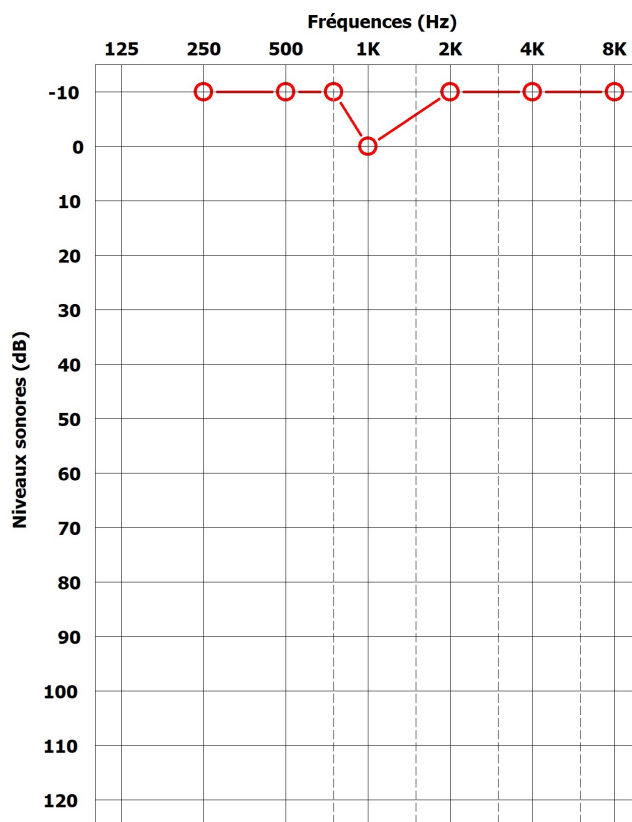

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	-10	-10		-10		-10		-10
CA Droit		-10	-10	-10	0		-10		-10		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-10,0 dB	---
CA Droit	-7,5 dB	---

Notes

Données Patient	WU JINHONG
Date de naissance	20/10/1969
Age	55
Société	CHALIE
ID	25031910250029309

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021