


MEDVIE


Date du test: 16/05/2025 10:33:03

Durée: 5mn 32s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

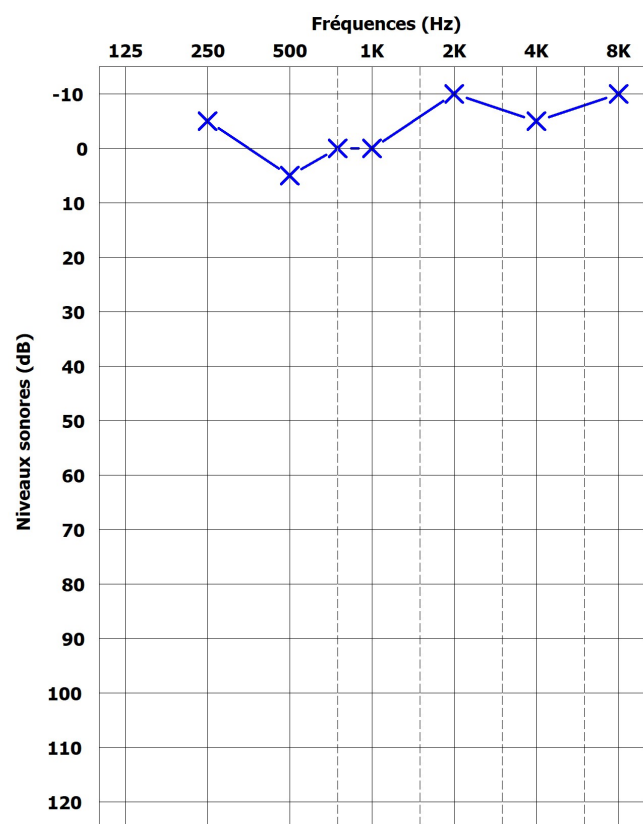

Oreille Gauche

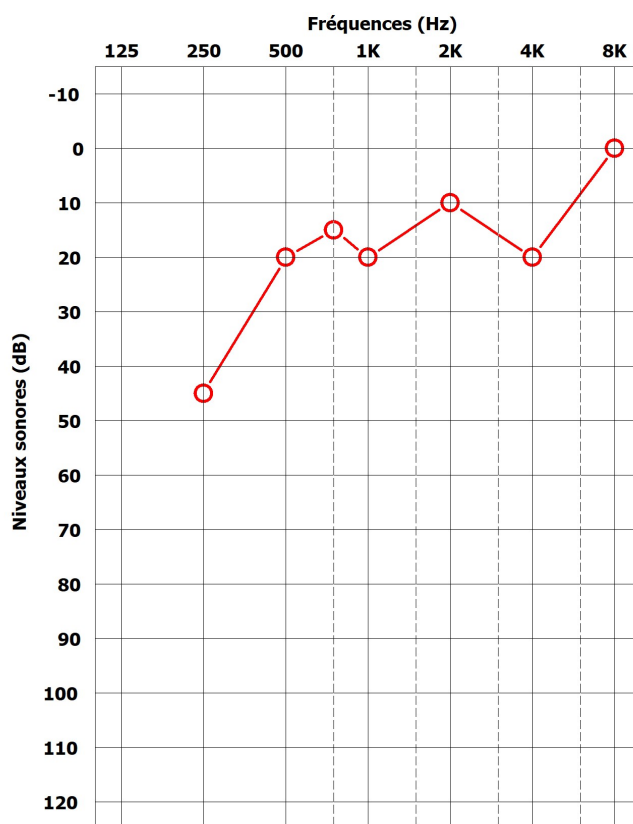

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	5	0	0		-10		-5		-10
CA Droit		45	20	15	20		10		20		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-2,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	BANAGA HALIROU
Date de naissance	29/05/1979
Age	45
Société	EMG
ID	25051610144736548

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021