

MEDVIE


Date du test: 07/05/2025 12:19:26

Durée: 3mn 52s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	ROCHE Jean francois
Date de naissance	07/01/1968
Age	57
Société	NEEMBA GUINEE
ID	25050711242661014

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

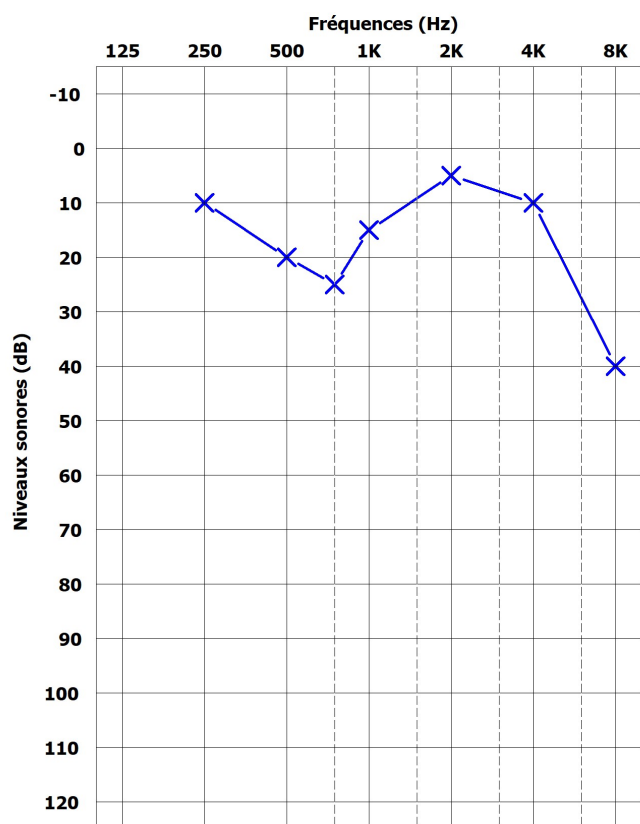

Oreille Gauche

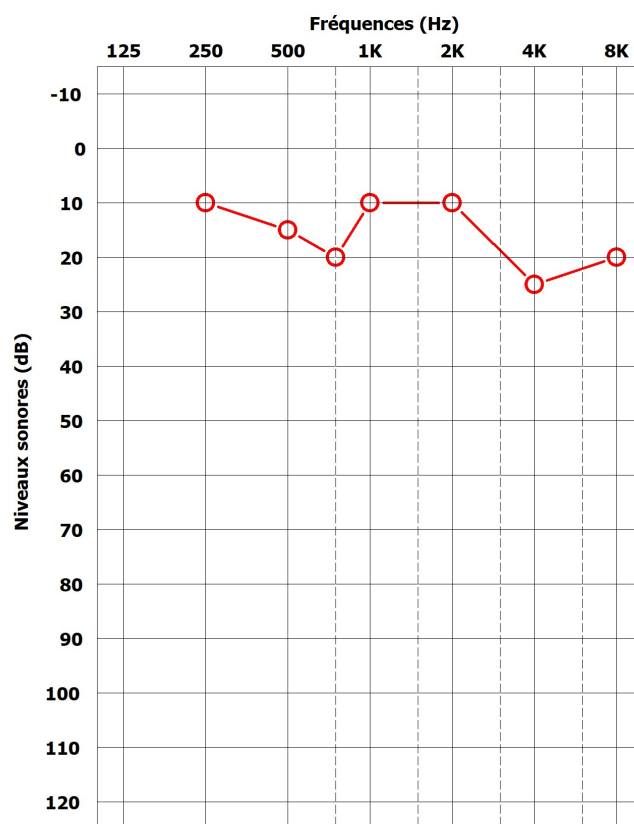

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	20	25	15		5		10		40
CA Droit		10	15	20	10		10		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes