


MEDVIE


Date du test: 23/04/2025 11:02:46
Durée: 5mn 44s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		LEGRIS ROMVALD
Date de naissance	24/06/1976	
Age	48	
Société	NG	
ID	25042310583156120	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

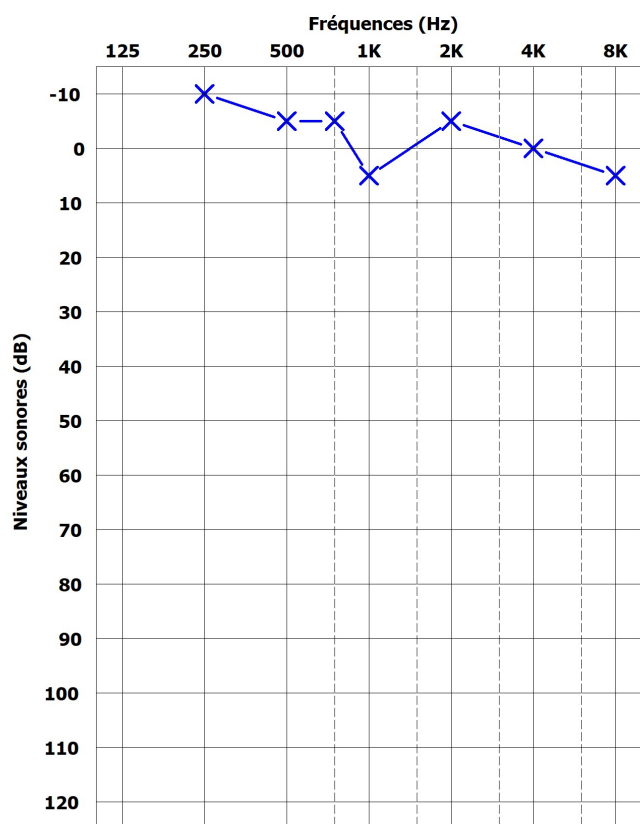

Oreille Gauche

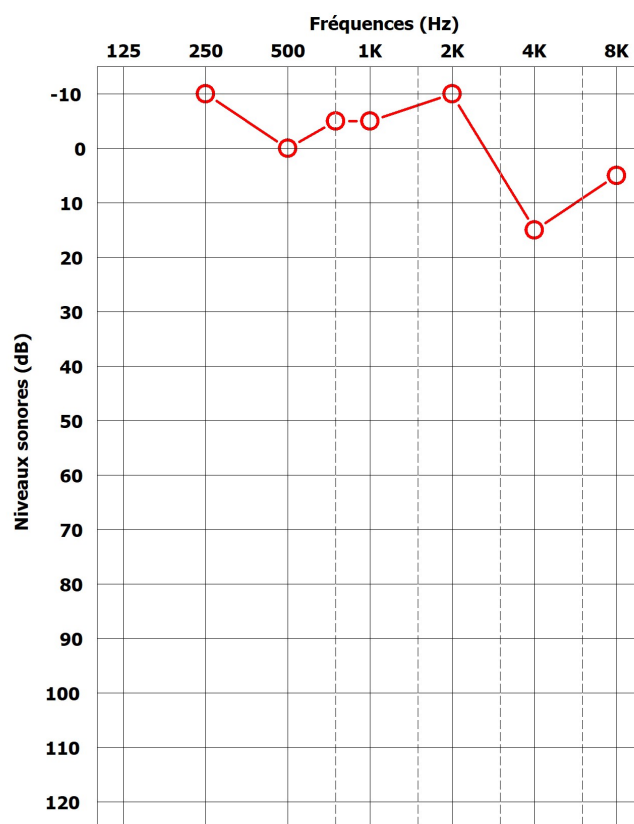

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-5	-5	5		-5		0		5
CA Droit		-10	0	-5	-5		-10		15		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	-1,3 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes