


MEDVIE


Date du test: 08/09/2025 11:06:47

Durée: 5mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

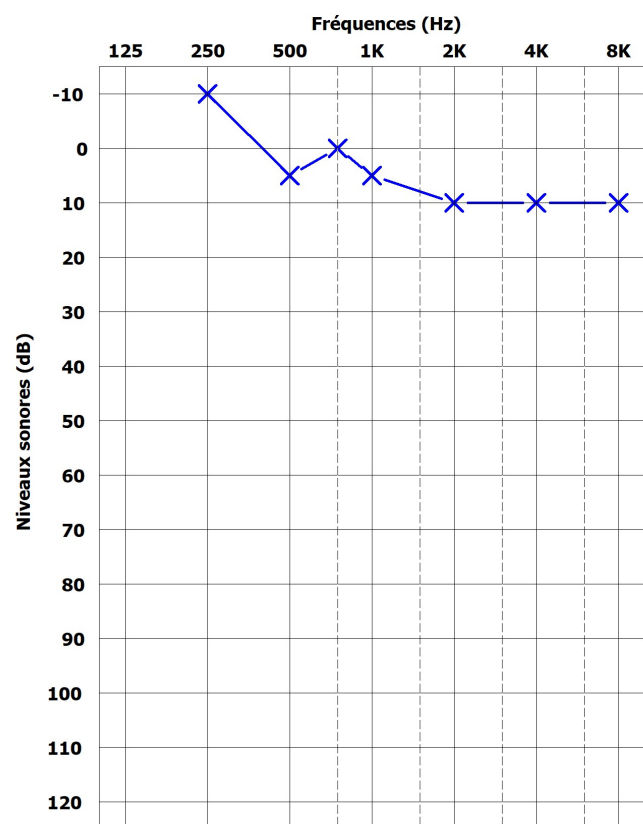

Oreille Gauche

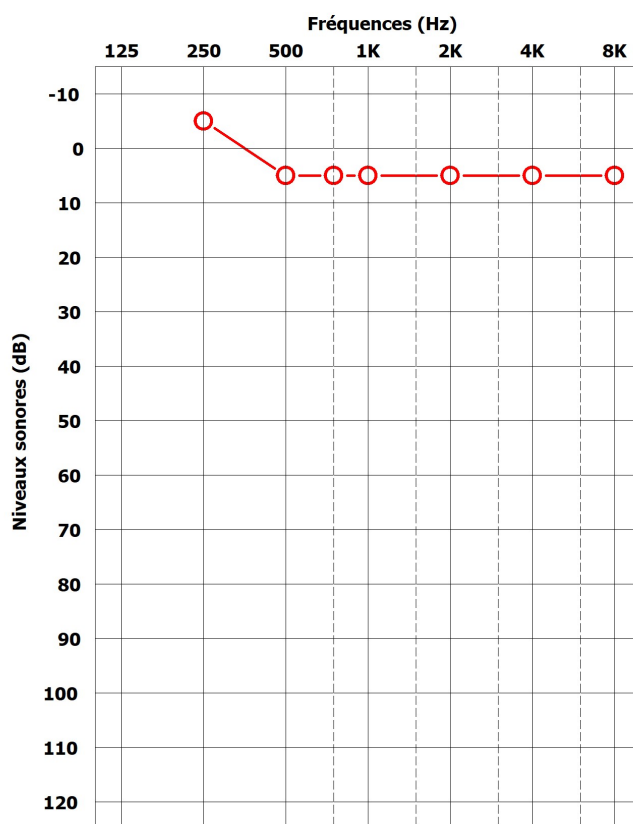

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	5	0	5		10		10		10
CA Droit		-5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient

OURO-BANNA MOUSTAFA

Date de naissance 23/12/1991

Age 33

Société NEEMBA GUINEE

ID 25090810583993529

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021