

MEDVIE


Date du test: 02/04/2025 09:18:46

Durée: 5mn 53s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA ABDOULAYE
Date de naissance	01/01/1990
Age	35
Société	CHEC ADMIN
ID	25040209155658822

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

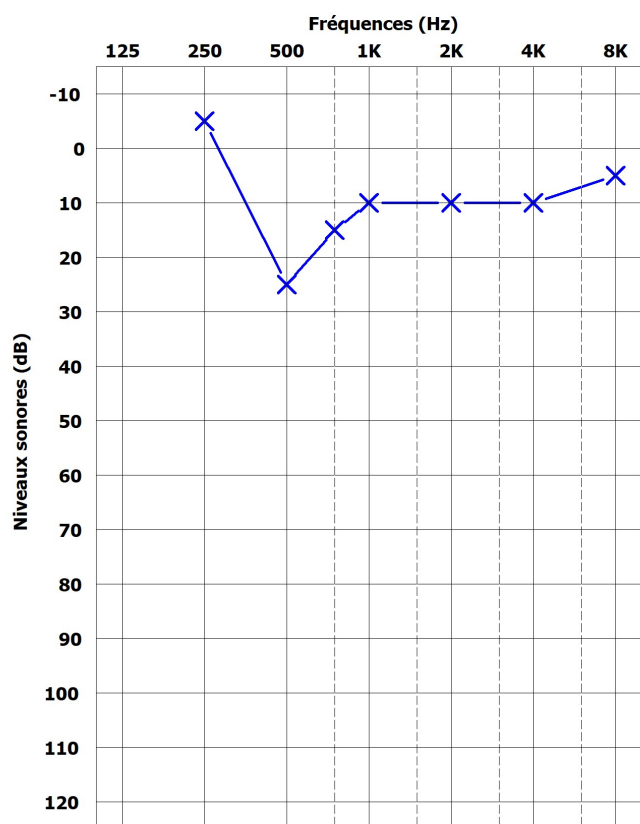

Oreille Gauche

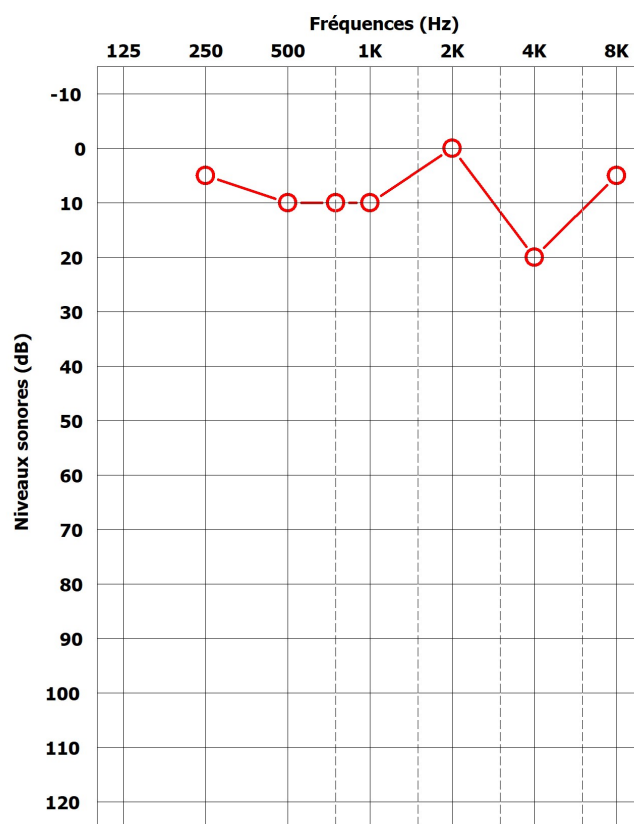

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-5	25	15	10		10		10		5
CA Droit		5	10	10	10		0		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes