



Données Patient		DIALLO AMADOU
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CHEC ADMIN	
ID	24122015201635826	

Date du test: 20/12/2024 15:25:21
 Durée: 3mn 50s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

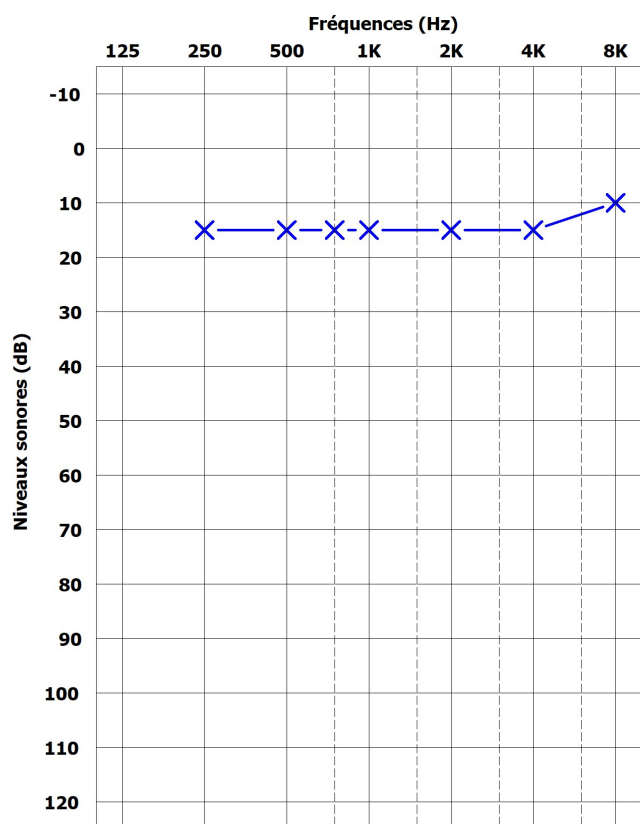

Oreille Gauche

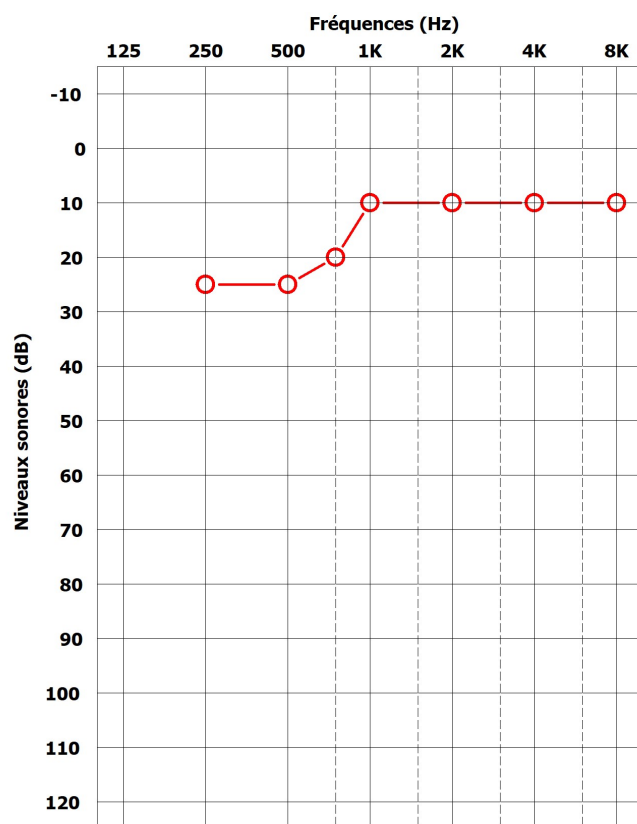

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	15	15		15		15		10
CA Droit		25	25	20	10		10		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes