



| | |
|--|----------------------------------|
| Nom CAMARA | Adresse |
| Prénom MOUSSA | Exposition |
| Né le 01/01/1994 | Profession |
| Age 30 Ans | Entreprise COVEC |
| Genre Masculin | Service MANOEUVRE |
| ID 669 | Fumeur Non fumeur |
| Taille 175 cm | Groupe ethnique Caucasien |
| Poids 77 kg | Prescripteur: |
| Valeurs prédites NHANES III | Smoking Pack Years : 0 |
| Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO | |



Fim medical
 51 rue Primat
 +33 (0)4 72 34 89 89
 +33(0)4 72 33 43 51

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Tendence d'un trouble ventilatoire restrictif.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 28,9 °C
 Numéro de série : 232697 Pression atmosphérique : 93,6 kPa
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 19 juin 2024 Humidité : 61 %

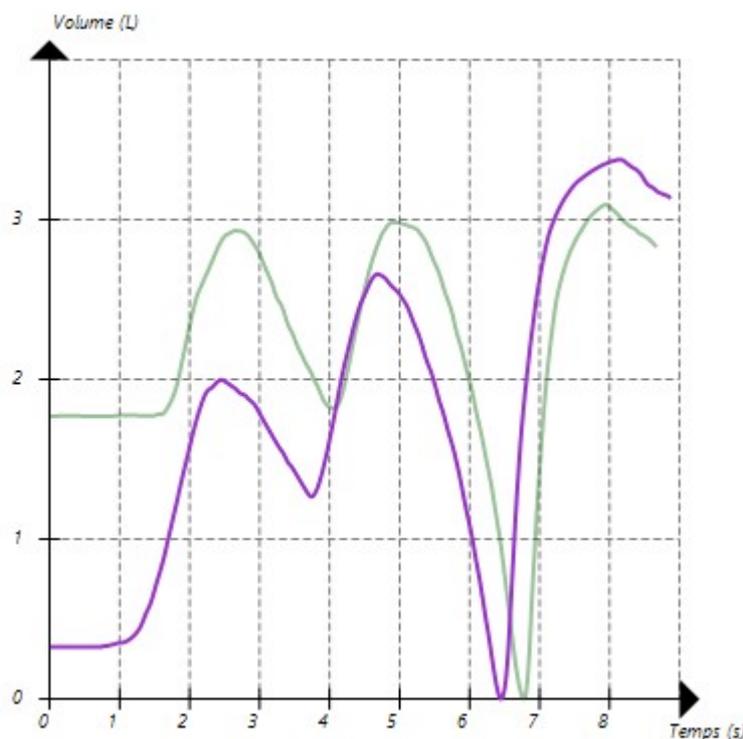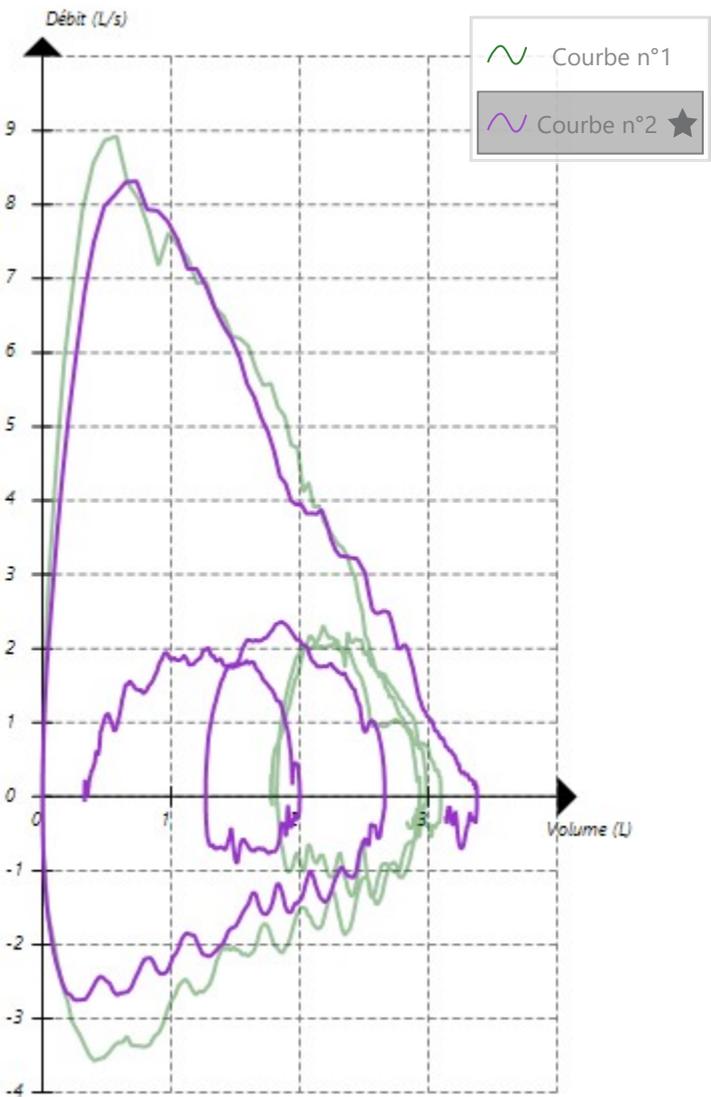

| Nom | Courbe n°1 | Courbe n°2 (Validée) | Prédits | % Prédits |
|--------------------|------------|----------------------|-----------|-----------|
| CVF | 3,09 L | 3,38 L | 5,29 L | 63,89 % |
| VEMS | 3,06 L | 3,23 L | 4,33 L | 74,60 % |
| DEP | 9,39 L/s | 8,47 L/s | 10,01 L/s | 84,62 % |
| VEMS/ CVF | 99,03 % | 95,56 % | 81,87 % | 116,72 % |
| Durée d'expiration | 1,16 s | 1,67 s | - | |
| DEMM | 5,65 L/s | 4,91 L/s | 4,37 L/s | 112,36 % |
| DEMM/ CVF | 1,83 s-1 | 1,45 s-1 | 0,83 s-1 | 174,70 % |
| DE75 | 8,20 L/s | 7,93 L/s | - | |
| DE50 | 6,11 L/s | 5,19 L/s | - | |
| DE25 | 3,44 L/s | 2,75 L/s | - | |