

Nom CAMARA	Adresse
Prénom MORY	Exposition
Né le 01/01/1980	Profession SUPERVISEUR ELECTRIQUE
Age 44 Ans	Entreprise RIO TINTO
Genre Masculin	Service
ID 42	Fumeur Non fumeur
Taille 171 cm	Prescripteur:
Poids 131 kg	Smoking Pack Years : 0
Valeurs prédites Eccs/Zapletal	
Opérateur admin admin	



MEDVIE
CENTRE MEDICAL BEYLA
611724921

Conclusion:


Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 26,2 °C

Numéro de série : 232803

Pression atmosphérique : 93,4 kPa

Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 64 %

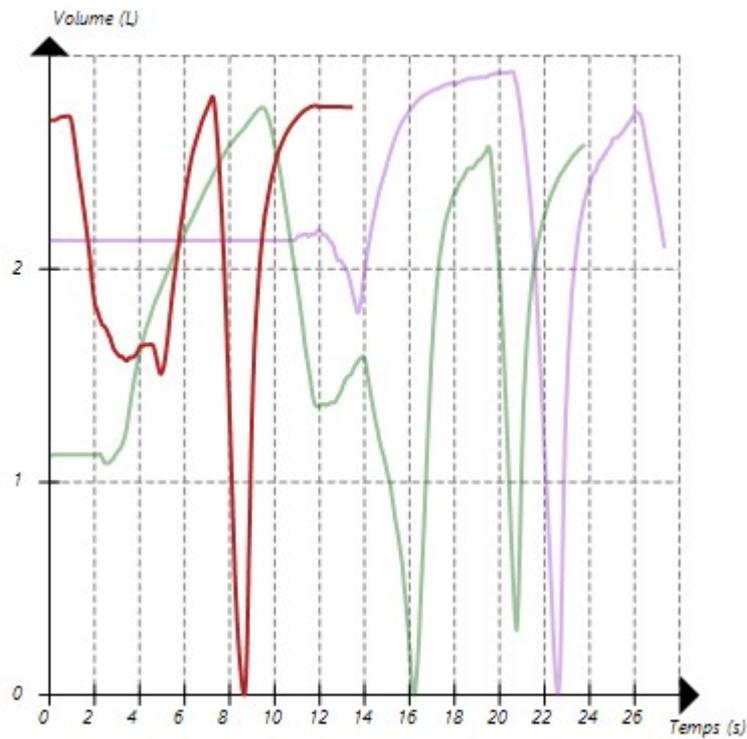

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,74 L	2,28 L	2,77 L	4,36 L	63,53 %
VEMS	2,27 L	1,88 L	2,35 L	3,59 L	65,46 %
DEP	7,35 L/s	5,07 L/s	5,78 L/s	8,77 L/s	65,91 %
VEMS/ CVF	82,85 %	82,46 %	84,84 %	79,33 %	106,95 %
Durée d'expiration	3,46 s	3,04 s	3,10 s	-	
DEMM	2,39 L/s	1,92 L/s	2,67 L/s	4,13 L/s	64,65 %
DEMM/ CVF	0,87 s-1	0,84 s-1	0,96 s-1	0,95 s-1	101,05 %
DE75	4,53 L/s	4,55 L/s	4,84 L/s	7,59 L/s	63,77 %
DE50	3,30 L/s	2,06 L/s	3,10 L/s	4,77 L/s	64,99 %
DE25	0,96 L/s	0,79 L/s	1,18 L/s	1,97 L/s	59,90 %

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: