



<b>Nom</b> THEA	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BENJAMIN	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 01/01/1968	<b>Profession</b> INFRAS OHM
<b>Age</b> 57 Ans	<b>Entreprise</b> SMFG
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 01	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 174 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> MARIAMA DALANDA KEITA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 92,9 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 42 %

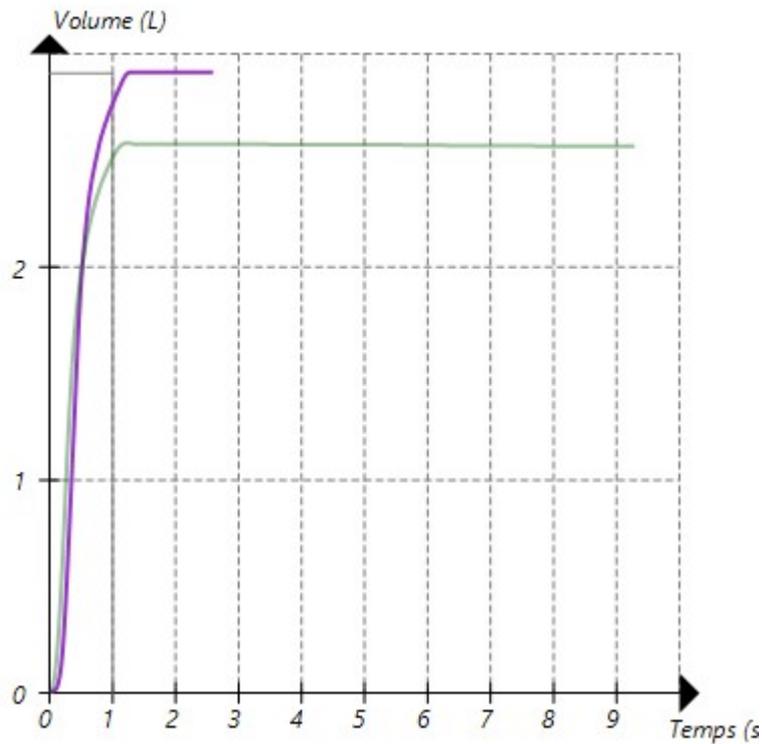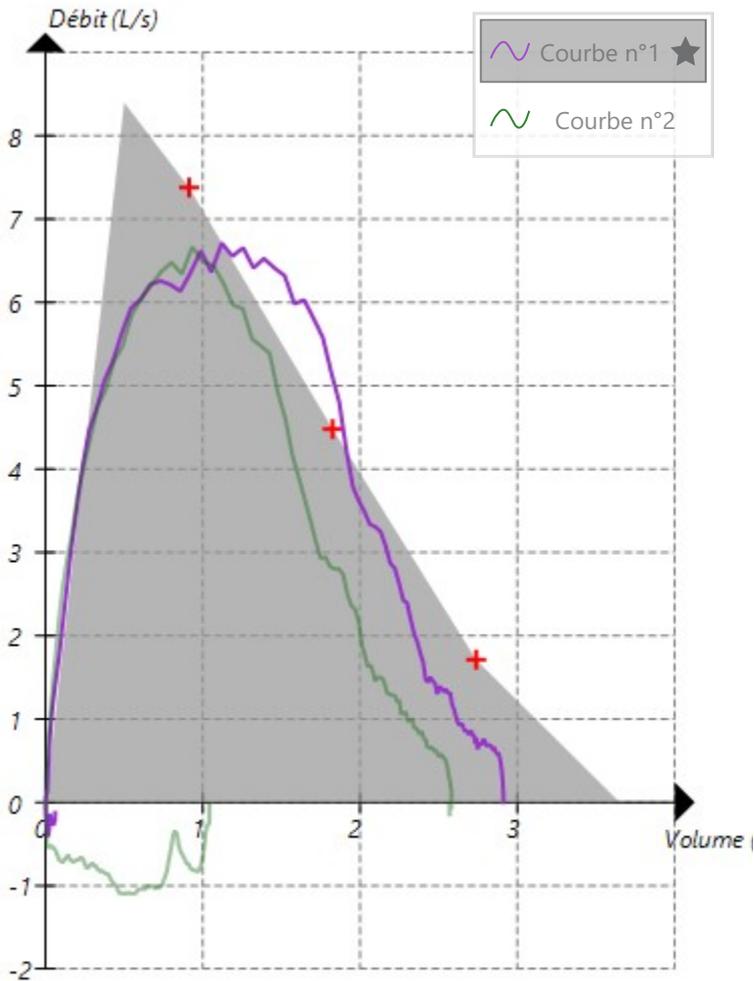

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Prédits	% Prédits
CVF	2,91 L	2,58 L	3,65 L	79,73 %
VEMS	2,89 L	2,57 L	2,91 L	99,31 %
DEP	6,85 L/s	6,80 L/s	8,40 L/s	81,55 %
VEMS/ CVF	99,31 %	99,61 %	77,01 %	128,96 %
Durée d'expiration	1,44 s	1,19 s	-	
DEMM	5,45 L/s	4,78 L/s	3,63 L/s	150,14 %
DEMM/ CVF	1,87 s-1	1,85 s-1	0,87 s-1	214,94 %
DE75	6,22 L/s	6,32 L/s	7,38 L/s	84,28 %
DE50	6,35 L/s	5,62 L/s	4,48 L/s	141,74 %
DE25	2,84 L/s	2,46 L/s	1,71 L/s	166,08 %