



<b>Nom</b> SEINAN	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> BAMBA	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 05/08/1978	<b>Profession</b> SUPERVISEUR JUNIOR ENV
<b>Age</b> 46 Ans	<b>Entreprise</b> SMFG
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 40	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> MARIAMA DALANDA KEITA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 28,4 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 92,6 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 42 %

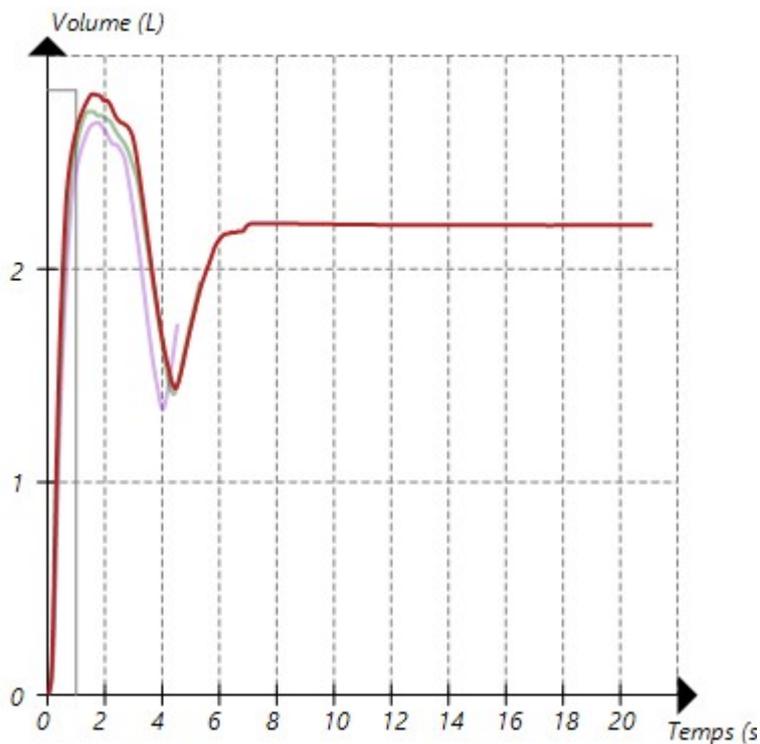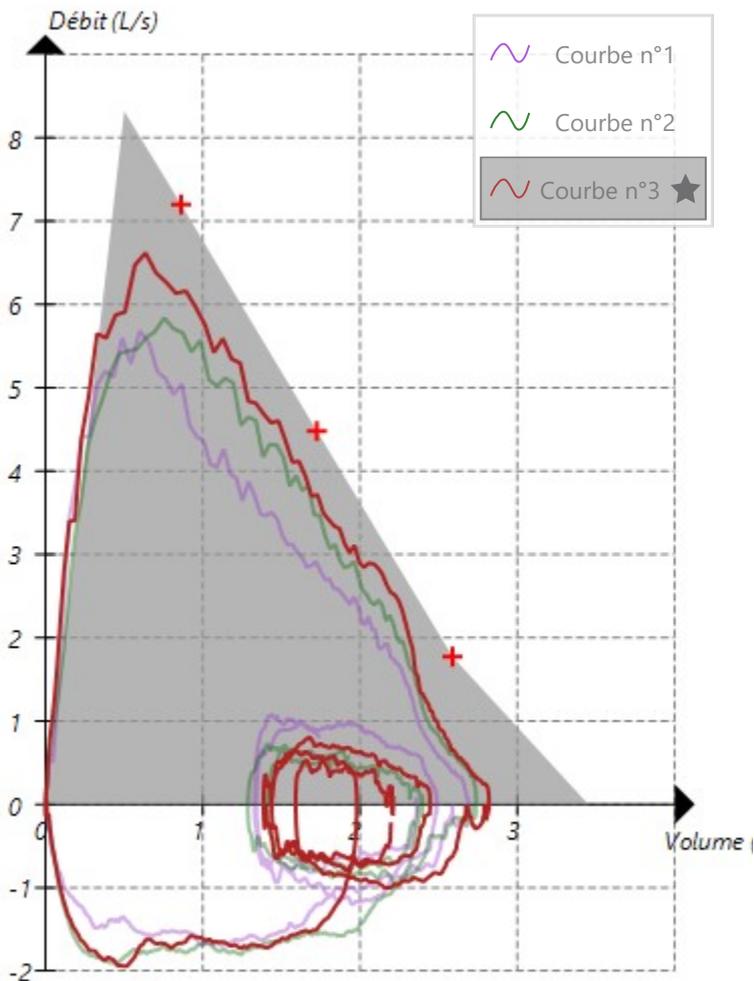

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,69 L	2,74 L	2,82 L	3,45 L	81,74 %
VEMS	2,56 L	2,67 L	2,71 L	2,84 L	95,42 %
DEP	5,82 L/s	6,05 L/s	6,73 L/s	8,32 L/s	80,89 %
VEMS/CVF	95,17 %	97,45 %	96,10 %	78,98 %	121,68 %
Durée d'expiration	1,78 s	1,47 s	1,62 s	-	
DEMM	3,54 L/s	4,19 L/s	4,39 L/s	3,93 L/s	111,70 %
DEMM/CVF	1,32 s-1	1,53 s-1	1,56 s-1	0,99 s-1	157,58 %
DE75	5,52 L/s	5,59 L/s	6,15 L/s	7,20 L/s	85,42 %
DE50	3,75 L/s	4,33 L/s	4,43 L/s	4,48 L/s	98,88 %
DE25	2,23 L/s	2,43 L/s	2,89 L/s	1,77 L/s	163,28 %