

<b>Nom DU</b>	<b>Adresse</b>
<b>Prénom JIANHUI</b>	<b>Exposition</b>
<b>Né le 11/02/1987</b>	<b>Profession</b> ETRICIEN TECHNICIEN
<b>Age 37 Ans</b>	<b>Entreprise</b> SINOSTEEL
<b>Genre Masculin</b>	<b>Service</b>
<b>ID 14</b>	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille 172 cm</b>	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids 69 kg</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites NHANES III</b>	<b>Smoking Pack Years : 0</b>
<b>Opérateur BARRY MARIAMA THIOUTO</b>	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,6 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 29 %

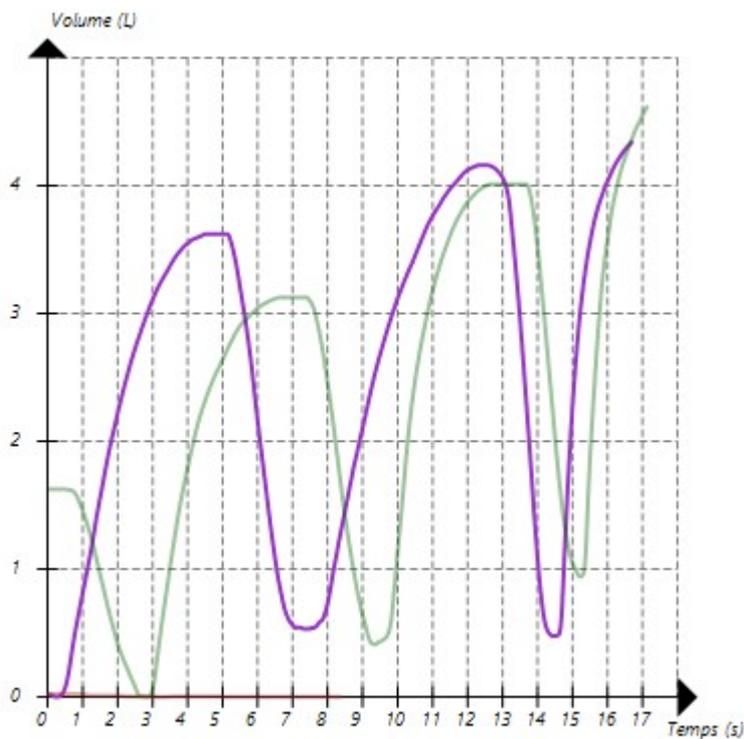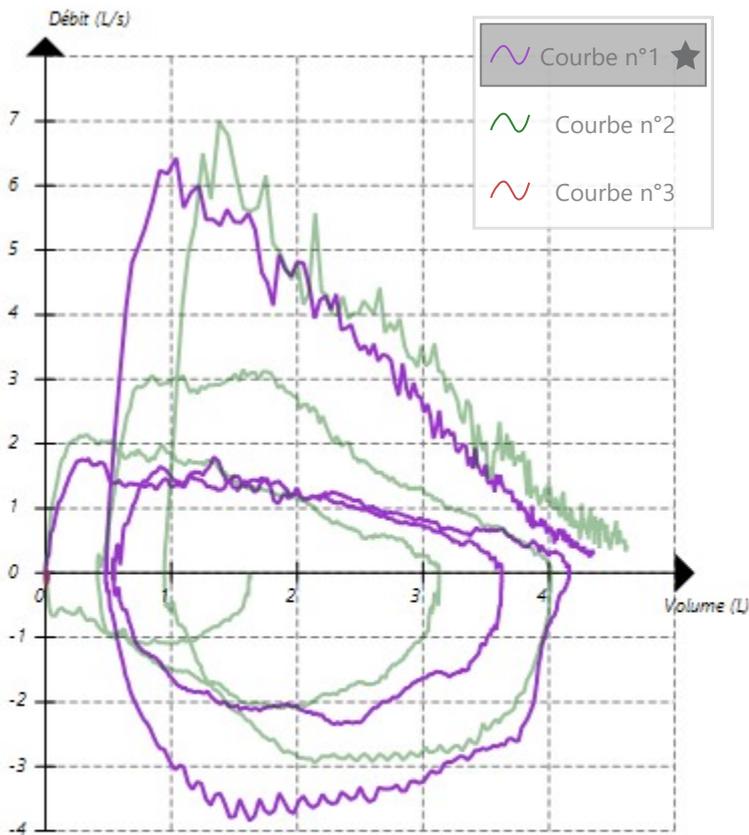

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,88 L	3,69 L	-	4,98 L	77,91 %
VEMS	3,29 L	3,14 L	-	4,01 L	82,04 %
DEP	7,08 L/s	7,47 L/s	0,49 L/s	9,72 L/s	72,84 %
VEMS/ CVF	84,79 %	85,09 %	-	80,42 %	105,43 %
Durée d'expiration	2,21 s	1,97 s	-	-	
DEMM	3,44 L/s	3,23 L/s	0,37 L/s	3,91 L/s	87,98 %
DEMM/ CVF	0,89 s-1	0,88 s-1	-	0,79 s-1	112,66 %
DE75	6,03 L/s	4,49 L/s	0,31 L/s	-	
DE50	3,70 L/s	3,81 L/s	0,49 L/s	-	
DE25	1,81 L/s	2,00 L/s	0,43 L/s	-	