

<b>Nom</b> WANG	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> YANGLONG	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 20/10/1975	<b>Profession</b> LAODER TECHNICIEN
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> SINOSTEL
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 11	<b>Fumeur</b> Fumeur
<b>Taille</b> 171 cm	<b>Groupe ethnique</b> Chinois de Hong Kong
<b>Poids</b> 88 kg	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> NHANES III	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> BARRY MARIAMA THIOUTO	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:** Interprétation CVF Médecine du travail : Tendance d'un trouble ventilatoire restrictif.



Version du logiciel embarqué : V01.02.00

Température ambiante : 32,8 °C

Numéro de série : 232707

Pression atmosphérique : 93,1 kPa

Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024 Humidité : 29 %

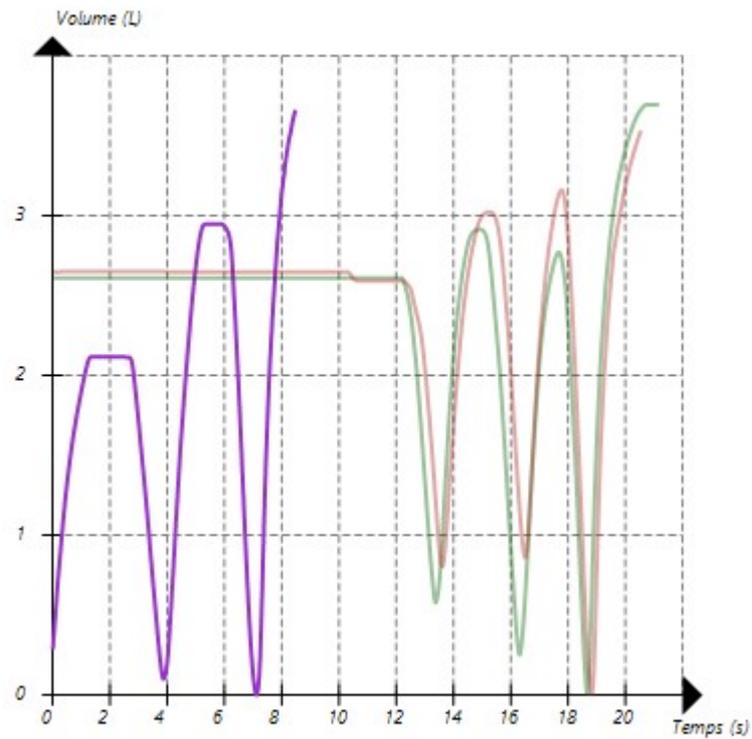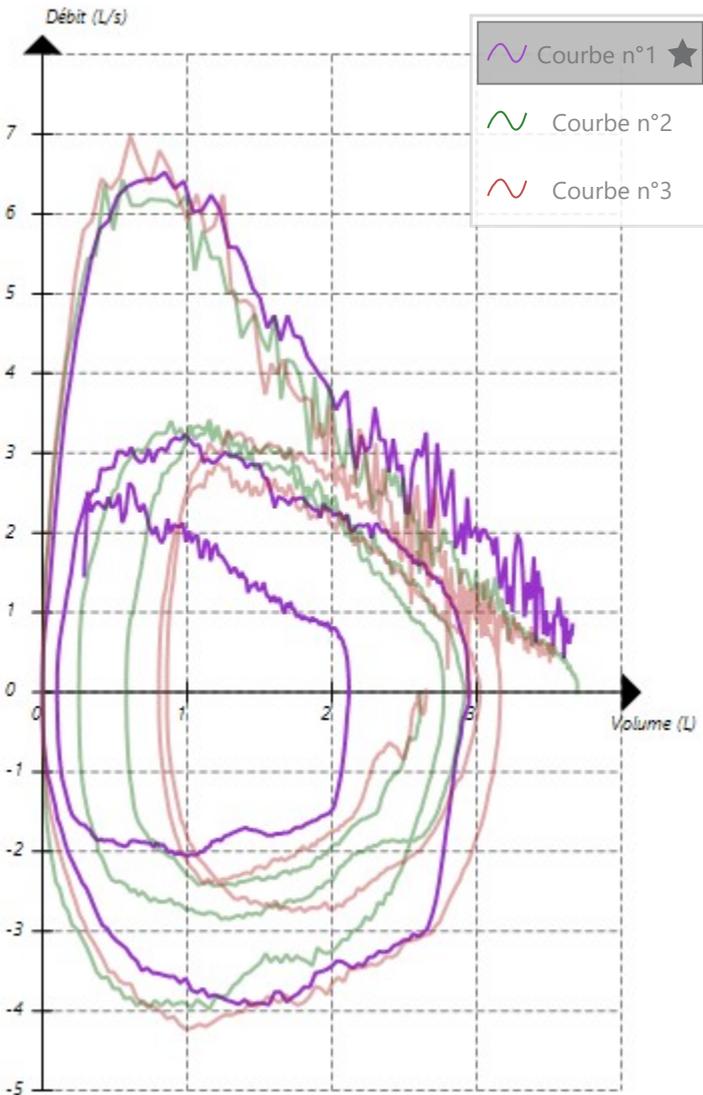

Nom	Courbe n°1 (Validée)	Courbe n°2	Courbe n°3	Prédits	% Prédits
CVF	3,67 L	3,70 L	3,54 L	4,64 L	79,09 %
VEMS	3,44 L	3,19 L	3,08 L	3,62 L	95,03 %
DEP	6,93 L/s	6,87 L/s	7,48 L/s	9,28 L/s	74,68 %
VEMS/ CVF	93,73 %	86,22 %	87,01 %	77,94 %	120,26 %
Durée d'expiration	1,36 s	2,06 s	1,73 s	-	
DEMM	4,01 L/s	3,36 L/s	3,46 L/s	3,28 L/s	122,26 %
DEMM/ CVF	1,09 s-1	0,91 s-1	0,98 s-1	0,71 s-1	153,52 %
DE75	6,33 L/s	6,08 L/s	6,35 L/s	-	
DE50	4,07 L/s	2,60 L/s	3,98 L/s	-	
DE25	2,22 L/s	2,45 L/s	2,04 L/s	-	

Signature du patient:

SpirowinExpert - v04.00.00

Signature de l'opérateur: