



<b>Nom</b> KOLIE	<b>Adresse</b>
<b>Prénom</b> ZAORO	<b>Exposition</b>
<b>Né le</b> 28/03/1975	<b>Profession</b> CUISINIER
<b>Age</b> 49 Ans	<b>Entreprise</b> ADEN
<b>Genre</b> Masculin	<b>Service</b>
<b>ID</b> 21	<b>Fumeur</b> Non fumeur
<b>Taille</b> 165 cm	<b>Groupe ethnique</b> Origine africaine
<b>Poids</b>	<b>Prescripteur:</b>
<b>Valeurs prédites</b> Ecgs/Zapletal	<b>Smoking Pack Years</b> : 0
<b>Opérateur</b> MARIAMA DALANDA KEITA	



**Fim medical**  
 51 rue Primat  
 +33 (0)4 72 34 89 89  
 +33(0)4 72 33 43 51

**Conclusion:**

Version du logiciel embarqué : V01.02.00      Température ambiante : 30,5 °C  
 Numéro de série : 232707      Pression atmosphérique : 93 kPa  
 Prochaine date de vérification usine : mercredi 10 juillet 2024      Humidité : 42 %

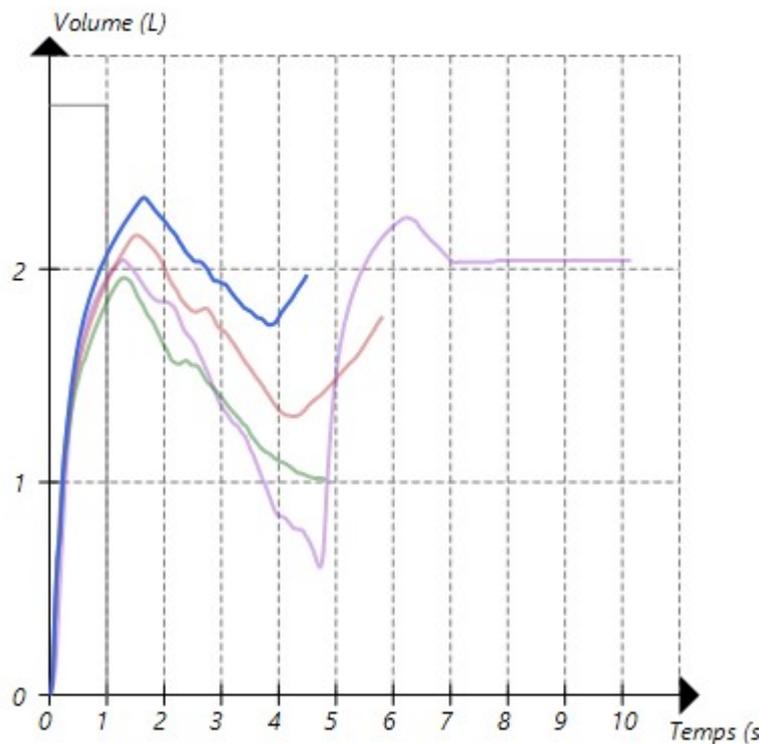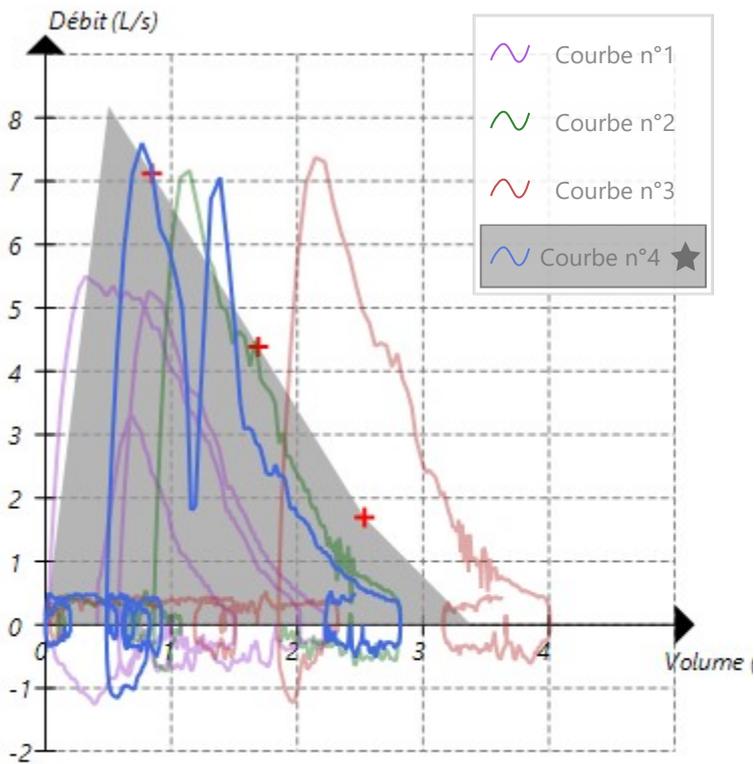

Nom	Courbe n°1	Courbe n°2	Courbe n°3	Courbe n°4 (Validée)	Prédits	% Prédits
CVF	2,02 L	1,96 L	2,16 L	2,34 L	3,38 L	69,23 %
VEMS	1,97 L	1,84 L	1,96 L	2,07 L	2,77 L	74,73 %
DEP	5,55 L/s	7,44 L/s	7,49 L/s	7,79 L/s	8,19 L/s	95,12 %
VEMS/ CVF	97,52 %	93,88 %	90,74 %	88,46 %	78,44 %	112,77 %
Durée d'expiration	1,40 s	1,28 s	1,50 s	1,64 s	-	
DEMM	3,49 L/s	2,60 L/s	2,39 L/s	2,54 L/s	3,80 L/s	66,84 %
DEMM/ CVF	1,73 s-1	1,33 s-1	1,11 s-1	1,09 s-1	0,98 s-1	111,22 %
DE75	5,16 L/s	5,27 L/s	5,82 L/s	5,44 L/s	7,12 L/s	76,40 %
DE50	4,00 L/s	3,06 L/s	3,25 L/s	3,02 L/s	4,39 L/s	68,79 %
DE25	1,53 L/s	1,43 L/s	1,08 L/s	1,04 L/s	1,69 L/s	61,54 %